



平成25年度 大洲市水道水質検査計画

建設部 水道課

利用者の皆様に安心して飲んでいただける水道水を供給するため、水道法施行規則第15条第6項に基づき「平成25年度大洲市水道水質検査計画」を策定いたしました。

この計画では、水道水が水質基準に適合することを確認するため、施設の状況に合わせて「水源」からお客様の「給水栓」までの一連の施設で水質検査を実施することになっています。

また、厚生労働大臣の登録を受けた検査機関と連携し、万一水質事故が発生した場合でも速やかに対応できるよう体制を整えています。

水道課では、この計画を水質管理の中核とし、適正な水質検査を行って安全と安心の確保に努めます。また、将来にわたり安全な水道水を確保するため、化学物質、農薬類などの検査も合わせて実施し安全でおいしい水道水の供給に努めます。



水道管理センター中央監視装置

目 次

1. 基本方針
2. 水道事業の概要
 - (1) 上水道
 - (2) 簡易水道
3. 水源及び浄水の状況
 - (1) 水源の状況
 - (2) 上水道の状況
 - (3) 簡易水道の状況
4. 定期水質検査
 - (1) 検査の場所
 - (2) 検査項目と検査頻度
5. 水質検査の方法
6. 臨時の水質検査
7. 水質検査計画及び検査結果の公表
8. 水質検査精度と信頼性の保証
9. 関係者との連携

1. 基本方針

- (1) 水道水が給水栓(蛇口)において水質基準に適合することを確認するため、配水系統を代表する給水栓(蛇口)及び浄水施設の入口(原水)で行います。
- (2) 検査項目は、水道法で検査が義務付けられている水質基準項目及び水質管理上必要と判断した項目について行います。
- (3) 検査頻度は、法令に基づき、水源の状況や検査する項目のこれまでの検出状況などを考慮して定めます。

2. 水道事業の概要

(1) 上水道

上水道は、平成22年度から大洲と長浜の2事業を統合し、1事業として運営しています。現在は、9つの水源施設のうち6つの水源施設から取水し、水源地での塩素処理、又は、浄水場で浄水処理後に塩素処理を行い、配水管を通して皆様の家庭に配水しています。

給水の状況

平成23年度水道統計

上水道事業名	大洲市上水道事業
給水区域	大洲地区及び長浜地区
計画給水人口(人)	42,000
給水区域内人口(人)	39,498
給水人口(人)	37,974
計画1日最大給水量(m ³)	22,000
実績1日最大給水量(m ³)	22,024
計画1人1日最大給水量(ℓ)	524
実績1人1日最大給水量(ℓ)	580
年間給水量(m ³)	7,019,000



水道管理センター

水源及び浄水の方法

地区名	大洲地区	大洲地区	大洲地区	大洲地区	大洲地区
水源施設	五郎水源地	菅田第3水源地	本村水源地	村島水源地	小倉水源地
所在地	五郎甲 125-1 番地	菅田町字新畑甲 463	菅田町字井堀甲 526	菅田町菅田乙 602	大竹字道中甲 1202
敷地面積	2,772 m ²	884 m ²	1,193 m ²		998 m ²
水源	浅井戸(地下水)	浅井戸(地下水)	浅井戸(地下水)	浅井戸(地下水)	浅井戸(地下水)
施設能力	6,900 m ³ /日	4,500 m ³ /日	7,650 m ³ /日		6,000 m ³ /日
浄水方法	塩素処理	塩素処理	塩素処理	塩素処理	塩素処理
地区名	大洲地区	大洲地区			
水源施設	中村水源地(予備)	新谷水源地(予備)			
所在地	中村 990 番地	新谷甲 299			
敷地面積	264 m ²	826 m ²			
水源	伏流水(肱川)	浅井戸(地下水)			
施設能力	4,500 m ³ /日	480 m ³ /日			
浄水方法	塩素処理	塩素処理			
地区名	長浜地区	長浜地区			
水源施設	柴浄水場	出海水源地(予備)			
所在地	柴甲 758	長浜町出海乙 1188-6			
敷地面積	3,070 m ²	-			
水源	浅井戸(地下水)	浅井戸(地下水)			
施設能力	10,000 m ³ /日	480 m ³ /日			
浄水方法	急速ろ過・塩素処理	塩素処理			

(2)簡易水道

簡易水道は、主に山間部を中心に14事業を経営しており、複数の水源と給水区域からなる森山・中央・名荷谷の3簡易水道と、1水源1給水区域の11の簡易水道があります。これらの施設は緩速ろ過や膜ろ過等の浄水処理をした後に塩素処理、又は、塩素処理後に配水管を通して皆様の家庭に配水しています。簡易水道事業についても、経営の安定や施設基準強化のため、将来の事業統合や上水道事業への編入を予定しています。

給水の状況

平成23年度水道統計

簡易水道事業名	森山簡易水道	有久保簡易水道	上須戒簡易水道	恋木簡易水道	保子野簡易水道
給水区域	森山地区の一部 成能地区の一部	有久保地区の一部	上須戒地区 (一部を除く)	恋木1番、恋木2番、恋木3番	平地、保子野、日浦の一部
計画給水人口(人)	675	230	550	192	174
給水区域内人口(人)	581	42	461	135	119
給水人口(人)	561	42	421	133	119
計画1日最大給水量(m ³)	201	28	203	48	78
実績1日最大給水量(m ³)	201	10	203	48	58
1日平均給水量(m ³)	201	8	151	44	43
1人1日平均給水量(ℓ)	358	180	359	330	365
年間給水量(m ³)	73,365	2,759	55,141	16,038	15,867
簡易水道事業名	田処簡易水道	蔵川簡易水道	豊茂簡易水道	中央簡易水道	名荷谷簡易水道
給水区域	田処地区の一部	蔵川地区の一部	豊茂地区の一部	鹿野川、月野尾、予子林、その他	汗生、道野尾、その他
計画給水人口(人)	110	240	478	1,260	801
給水区域内人口(人)	163	226	310	1,067	681
給水人口(人)	79	226	310	1,067	681
計画1日最大給水量(m ³)	35	92	96	792	317
実績1日最大給水量(m ³)	22	57	75	386	182
1日平均給水量(m ³)	16	36	71	549	225
1人1日平均給水量(ℓ)	200	160	231	514	330
年間給水量(m ³)	5,767	13,168	26,089	200,255	82,088
簡易水道事業名	大谷簡易水道	植松簡易水道	名場連簡易水道	神納簡易水道	
給水区域	白石、影地、広常久保、その他	植松、横山中の一部	名場連、稲谷、川崎の一部	神納、天神、帯江の一部	
計画給水人口(人)	545	234	173	400	
給水区域内人口(人)	425	166	89	54	
給水人口(人)	425	166	89	54	
計画1日最大給水量(m ³)	277	115	35	51	
実績1日最大給水量(m ³)	118	62	27	6	
1日平均給水量(m ³)	134	57	28	6	
1人1日平均給水量(ℓ)	315	343	311	104	
年間給水量(m ³)	48,821	20,794	10,087	2,042	



中央簡易水道(肱川)予子林浄水場

水源及び浄水の方法

事業名	森山簡易水道	森山簡易水道	有久保簡易水道	上須戒簡易水道	恋木簡易水道
水源施設等	森山水源地	成能水源地	有久保水源・浄水場	上須戒水源・浄水場	恋木水源地
所在地	森山甲 919-4	成能甲 477-3	柳沢 1353 番地先	上須戒乙 733-1	喜多山麓沖甲 417-3
敷地面積	420 m ²	25 m ²	-	691 m ²	365 m ²
水源	浅井戸(地下水)	浅井戸(地下水)	河川自流水	浅井戸(地下水)	浅井戸(地下水)
施設能力	108.8 m ³ /日	95.2 m ³ /日	30 m ³ /日	268 m ³ /日	48 m ³ /日
浄水方法	塩素処理	塩素処理	緩速ろ過	緩速ろ過	塩素処理
事業名	保子野簡易水道	田処簡易水道	蔵川簡易水道	豊茂簡易水道	
水源施設等	保子野水源・浄水場	田処水源・浄水場	蔵川水源・浄水場	豊茂水源・浄水場	
所在地	平野町平地 5605-1	田処甲 2353-1	蔵川字川口甲 1587	豊茂乙 756-2	
敷地面積	1,021 m ²	1,016 m ²	743 m ²	444 m ²	
水源	河川自流水	河川自流水	河川自流水	河川自流水	
施設能力	78 m ³ /日	35 m ³ /日	92.4 m ³ /日	96 m ³ /日	
浄水方法	緩速ろ過	緩速ろ過	UF膜ろ過	緩速ろ過	
事業名	中央簡易水道	中央簡易水道	中央簡易水道	中央簡易水道	中央簡易水道
水源施設等	中央水源地	上中野水源・浄水場	鹿野川水源・月野尾浄水場	奥の山水源・予子林浄水場	添谷水源地
所在地	肱川町宇和川 2987-4	肱川町宇和川 3261	肱川町山島坂 788-2	肱川町予子林 8-5	肱川町宇和川 2529-2
敷地面積	135 m ²	150 m ²	335 m ²	1,459 m ²	44 m ²
水源	伏流水	湧水	伏流水	河川自流水	伏流水
施設能力	230 m ³ /日	19 m ³ /日	40 m ³ /日	318 m ³ /日	46 m ³ /日
浄水方法	塩素処理	(緩速ろ過)	(緩速ろ過)	(緩速ろ過)	(塩素処理)
事業名	大谷簡易水道	名荷谷簡易水道	名荷谷簡易水道	名荷谷簡易水道	植松簡易水道
水源施設等	大谷水源・浄水場	名荷谷水源・浄水場	道野尾水源・浄水場	汗生水源・浄水場	植松水源・浄水場
所在地	肱川町大谷 861-3	肱川町茗荷谷 2525-2	肱川町宇和川 48-2	肱川町宇和川 3422-2	河辺町横山 2221
敷地面積	474 m ²	456 m ²	93 m ²	613 m ²	1634 m ²
水源	河川自流水	伏流水	伏流水	河川自流水	河川自流水
施設能力	277 m ³ /日	252.1 m ³ /日	52.4 m ³ /日	12.5 m ³ /日	115 m ³ /日
浄水方法	緩速ろ過	緩速ろ過	緩速ろ過	緩速ろ過	緩速ろ過
事業名	名場連簡易水道	神納簡易水道			
水源施設等	名場連水源・浄水場	神納水源・浄水場			
所在地	河辺町河都 463	河辺町北平 634			
敷地面積	571 m ²	13,057 m ² の一部			
水源	河川自流水	河川自流水			
施設能力	35 m ³ /日	51 m ³ /日			
浄水方法	緩速ろ過	緩速ろ過			



蔵川簡易水道(大洲) 膜ろ過ユニット

3. 水源及び浄水の状況

(1) 水源の状況

水源の水質は、現在まで概ね良好な状況を保持しており、上水道及び簡易水道の全ての施設で国が定めた水質基準を下回っています。

今後とも、水質汚染源等の情報収集に努め、水源の水質変化の監視をより一層強化するとともに、周辺地域の環境についても注意して行く計画です。

(2) 上水道の状況

上水道の2地区のうち大洲では、浅井戸5水源より取水し、塩素滅菌処理を行い、浄水の濁度や残留塩素濃度を適切に管理し、水源別の配水池から安全で清浄な水を皆様の家庭に送っています。


長浜は、3号水源井の水量が減少したため平成18年8月より休止し、現在は浅井戸1水源と深井戸3水源から取水し、柴浄水場で除鉄・除マンガン及び塩素滅菌処理を実施した後に下平配水池へ送水し、安全で清浄な水を各地区の皆様の家庭に送っています。

(3) 簡易水道の状況

地元に管理を委託している施設を含め、大洲市全体で河川自流水、伏流水、浅井戸など、14簡易水道施設合わせて21箇所の水源から取水しています。

一部水源では原水の水質が降雨等の影響により変化するものの、それぞれ緩速ろ過や膜ろ過施設により適切な濁度管理を行い、塩素処理による残留塩素濃度を調整した後に安全で清浄な水を皆様の家庭に送っています。

主要水源の位置

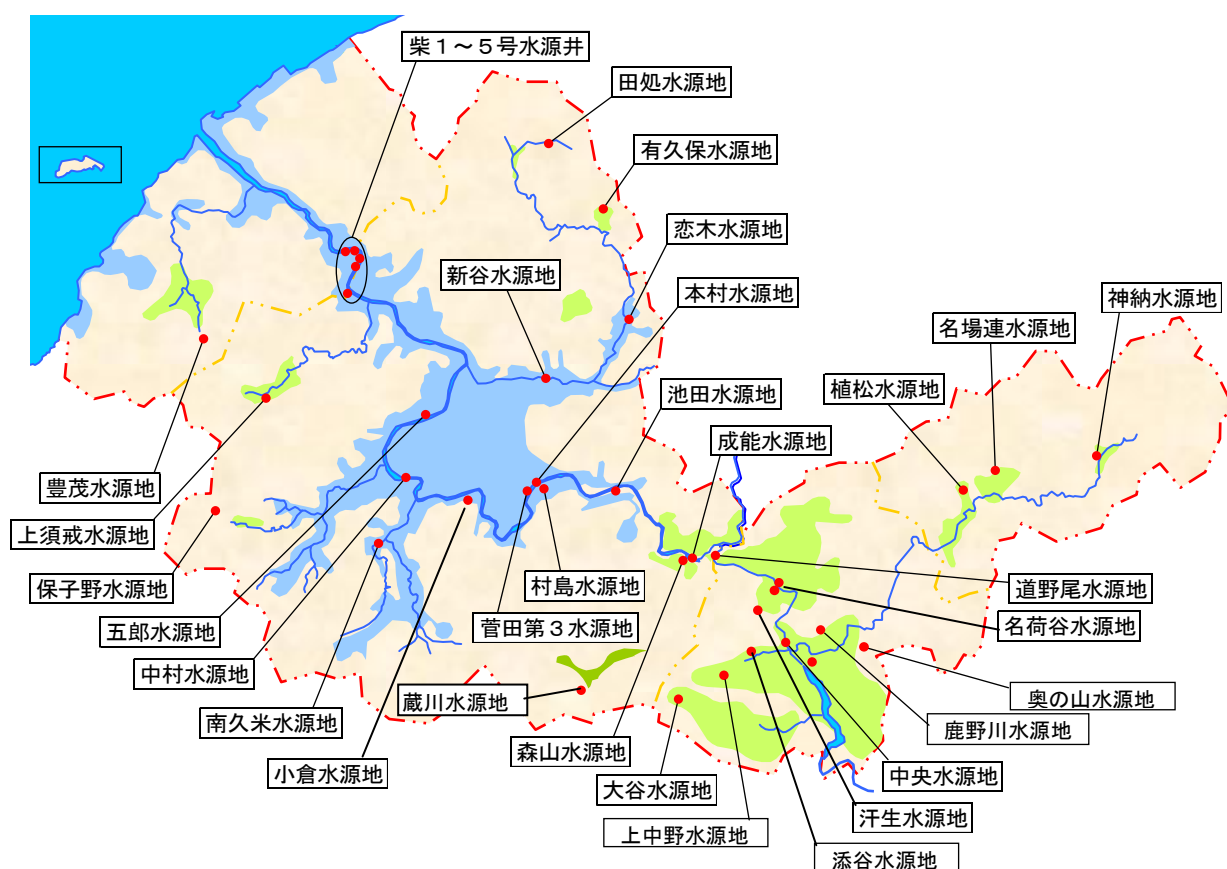

4. 定期水質検査


(1) 検査の場所

水質基準に適合した安全で清浄な水を皆様の家庭にお届けするため、上水道15地点、簡易水道21地点の合計36地点で、給水栓により定期検査を行います。

また、水源の状況を把握するため、上水道10箇所、簡易水道21箇所の合計31箇所の水源または浄水施設の入り口で原水についても定期検査を行います。

このほか、色・濁り・残留塩素について、上水道12地点、簡易水道21地点の合計33地点の給水栓で毎日検査を行うほか、水道課管理センターで水質の監視を行います。

水質検査地点

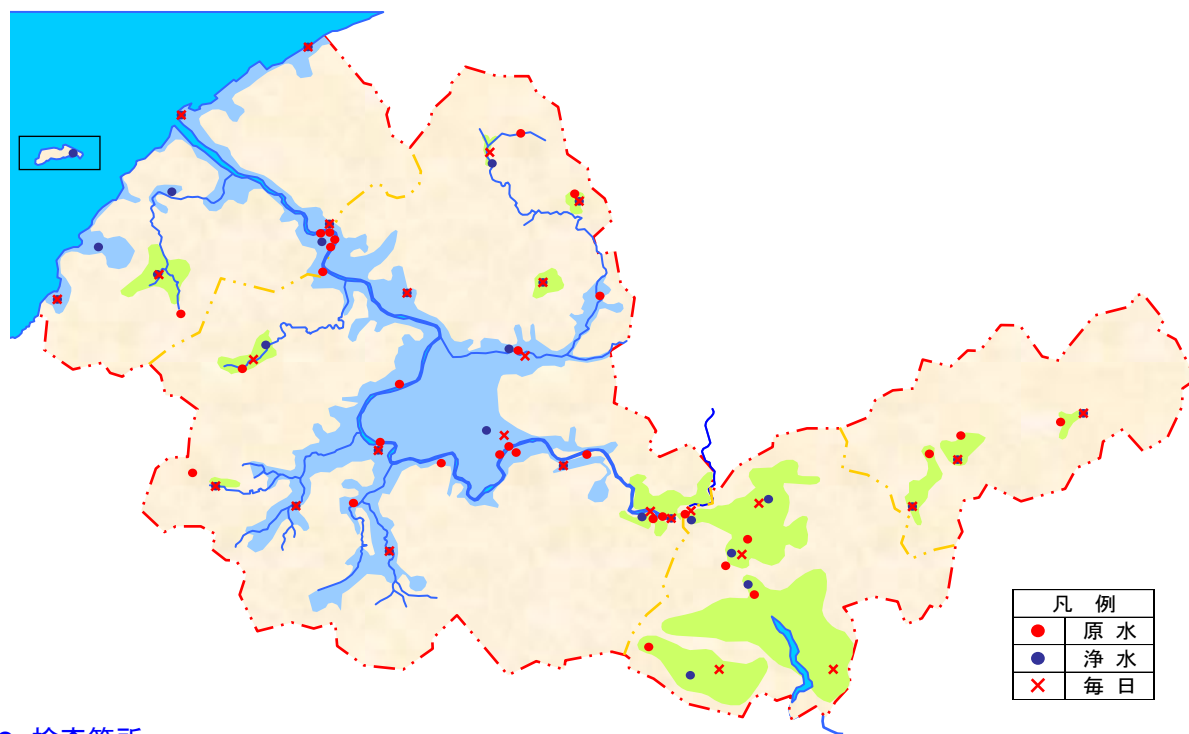

● 検査箇所

検査の種類	検査頻度	上水道	簡易水道
毎日検査	1回/1日	本村・村島・菅田・小倉・南久米・五郎・新谷・柴・長浜・白滝・出海・今坊	森山・成能・有久保・上須戒・恋木・保子野・田処・蔵川・豊茂・中央・上中野・鹿野川・奥の山・添谷・名荷谷・道野尾・汗生・大谷・植松・名場連・神納
水質基準項目 (9 項目)	1回/1月	本村・村島・菅田・小倉・南久米・五郎・新谷・柴・長浜・白滝・出海・今坊・大久保・櫛生・青島	森山・成能・有久保・上須戒・恋木・保子野・田処・蔵川・豊茂・中央・上中野・鹿野川・奥の山・添谷・名荷谷・道野尾・汗生・大谷・植松・名場連・神納
クリプトスポリジウム 汚染指標菌	1回/1月	本村・村島・菅田・小倉・五郎・柴(4)	森山・成能・有久保・上須戒・恋木・保子野・田処・蔵川・豊茂・中央・上中野・鹿野川・奥の山・添谷・名荷谷・道野尾・汗生・大谷・植松・名場連・神納
水質基準項目 (24 項目)	1回/3月	本村・村島・菅田・小倉・南久米・五郎・新谷・柴・長浜・白滝・出海・今坊	森山・成能・有久保・上須戒・恋木・保子野・田処・蔵川・豊茂・中央・上中野・鹿野川・奥の山・添谷・名荷谷・道野尾・汗生・大谷・植松・名場連・神納
水質基準項目 (3 項目)	1回/1年	本村・村島・菅田・小倉・五郎・柴(4)・中村	森山・成能・有久保・上須戒・恋木・保子野・田処・蔵川・豊茂・中央・上中野・鹿野川・奥の山・添谷・名荷谷・道野尾・汗生・大谷・植松・名場連・神納
水質基準項目 (原水 21 項目)	1回/1年	本村・村島・菅田・小倉・五郎・柴(4)・中村	森山・成能・有久保・上須戒・恋木・保子野・田処・蔵川・豊茂・中央・上中野・鹿野川・奥の山・添谷・名荷谷・道野尾・汗生・大谷・植松・名場連・神納
水質管理目標 設定項目	2 回/1 年	本村	

(2) 検査項目と検査頻度

平成21年4月に改正された水質基準省令等に基づき、水源の状況や過去の検査結果を考慮し検査項目及び検査頻度を適正に決定し、水質検査を行います。全項目検査については、平成23年度に実施していることから、平成25年度は検査を省略し、平成26年度に実施することとしています。

また、将来にわたる安全性を確保するため、水源や農薬使用の状況に応じ水質管理上留意すべき項目として、水質管理目標設定項目についても水質検査を行います。

● 検査項目

検査の種類	項目数	内 容
毎 日 検 査	3	色、濁り、消毒の残留効果の検査
水質基準項目	50	水道水が備えるべき水質上の要件で、人の健康を確保するため、また生活利用上障害を生じさせないために定めたもの
水質管理目標 設定項目	27	将来にわたり水道水の安全性を確保するために、水質基準を補完する項目として、環境中に検出されるものや、今後、水道水から検出される可能性があるものなどを定めたもの(地下水20項目)
クリプトスポリジウム 汚染指標菌	2	クリプトスポリジウム汚染の指標となる大腸菌と嫌気性芽胞菌の検査

● 検査省略の検討

水質基準項目検査(50項目)について法令で定める最低検査頻度		
① 50項目中35項目については、検査頻度を過去3年間の検査結果が基準値の1/5以下のとき1年に1回以上、1/10以下のときは3年に1回以上まで減らすことが可能		
② ①のうち28項目について、過去の検査結果が基準値の1/2を超えたことがなく、原水並びに水源及びその周辺の状況を勘案し、検査する必要がないことが明らかであると認められる場合は省略可能		
検査頻度と水質基準項目検査の内容		
検査頻度	項目数	内 容
1回/1月	9項目	全て省略不可
1回/3月	24項目	12項目省略不可、12項目省略可
1回/1年	3項目	全て省略可能
1回/3年	14項目	全て省略可能(25年度検査省略)

※上記により、①及び②による場合の外、法令の定めるその他の理由により検査頻度を減少及び省略する場合であっても、各施設の検査結果を比較し、上水道・簡易水道ごとにその最高値に基づき検討した結果を、全ての施設に適用して検査頻度を決定します。

● 検査項目と頻度の決定

検査の種類	検査頻度	検査箇所数		備 考 (水質基準項目番号等)
		上 水 道	簡易水道	
浄水水質基準(9項目)	1回/1月	15	21	1,2,38,46,47,48,49,50,51
浄水水質基準(24項目)	1回/3月	12	21	3,9,10,11,12,14,16,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,39,40,44
浄水水質基準(3項目)	1回/1年	12	21	37,42,43
浄水水質基準(14項目)	1回/3年	12	21	4,5,6,7,8,13,17,18,19,20,35,36,41,45 (25年度検査省略)
原水水質基準(21項目)	1回/1年	10	21	1,2,9,10,11,12,14,16,33,37,38,39,40,42,43,44,46,47,49,50,51
原水水質基準(17項目)	1回/3年	10	21	3,4,5,6,7,8,13,17,18,19,20,32,34,35,36,41,45(25年度検査省略)
原水クリプト汚染指標菌	1回/1月	10	21	大腸菌及び嫌気性芽胞菌
水質管理目標設定項目	2回/1年	1	0	浄水 4、原水 15、農薬類 10 項目

● 上水道事業全体における最高値(平成22～24年度)に基づく検査頻度の決定

1	一般細菌	100個/ml	90	1回/月	省略不可	1回/月	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	病原生物の代替指標
2	大腸菌	未検出	未検出	1回/月	省略不可	1回/月	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	病原生物の代替指標
3	カドミウム及びその化合物	0.0030	<0.0003	1回/3月	省略不可	1回/3月	過去のデータから検出されることが無く、水源に汚染源がないため、3年に1回の頻度とする。	無機物/重金属
4	水銀及びその化合物	0.0005	<0.00005			1回/3月		
5	セレン及びその化合物	0.01	0.001			1回/3月		
6	鉛及びその化合物	0.01	0.001			1回/3月		
7	ヒ素及びその化合物	0.01	<0.001			1回/3月		
8	六価クロム化合物	0.05	<0.005			1回/3月		
9	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	<0.001			1回/3月		
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	5.4			1回/3月		
11	フッ素及びその化合物	0.8	0.22			1回/3月		
12	ホウ素及びその化合物	1.0	0.33			1回/3月		
13	四塩化炭素	0.002	<0.0002			1回/3月		
14	1, 4-ジオキサン	0.05	<0.005			1回/3月		
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	0.04	<0.002			1回/3月		
17	ジクロロメタン	0.02	<0.001			1回/3月		
18	テトラクロロエチレン	0.01	<0.0003			1回/3月		
19	トリクロロエチレン	0.01	<0.001			1回/3月		
20	ベンゼン	0.01	<0.001			1回/3月		
21	塩素酸	0.6	0.56			1回/3月		
22	クロロ酢酸	0.02	<0.002			1回/3月		
23	クロロホルム	0.06	0.032			1回/3月		
24	ジクロロ酢酸	0.04	0.01			1回/3月		
25	ジブromクロロメタン	0.1	0.011			1回/3月		
26	臭素酸	0.01	<0.001			1回/3月		
27	総トリハロメタン	0.1	0.042			1回/3月		
28	トリクロロ酢酸	0.2	<0.02			1回/3月		
29	ブロモジクロロメタン	0.03	0.012			1回/3月		
30	プロモホルム	0.09	0.008			1回/3月		
31	ホルムアルデヒド	0.08	0.02			1回/3月		
32	亜鉛及びその化合物	1.0	0.13	1回/3月	省略不可	1回/3月	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	消毒副生成物
33	アルミニウム及びその化合物	0.2	0.04			1回/3月		
34	鉄及びその化合物	0.3	0.16			1回/3月		
35	銅及びその化合物	1.0	0.03			1回/3月		
36	ナトリウム及びその化合物	200	14			1回/3月		
37	マンガン及びその化合物	0.05	<0.005			1回/3月		
38	塩化物イオン	200	21.2	1回/月	1回/3月	1回/月	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	味
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	11	1回/3月	1回/3月	1回/3月	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	味
40	蒸発残留物	500	168	1回/3月	1回/3月	1回/3月	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	味
41	陰イオン界面活性剤	0.2	<0.02	1回/3月	1回/3月	1回/3月	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	味
42	ジェオスミン	0.00001	<0.000001	原因藻類発生時期に月1回以上			水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	カビ臭
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	<0.000001	原因藻類発生時期に月1回以上			水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	カビ臭
44	非イオン界面活性剤	0.02	<0.005	1回/3月	1回/3月	1回/3月	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	カビ臭
45	フェノール類	0.005	<0.0005	1回/3月	1回/3月	1回/3月	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	カビ臭
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	1.2	1回/月	省略不可	1回/月	連続計測及び記録がなされていないため、水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。(計測・記録がなされていれば1回/3月まで省略可)	基礎的性状
47	pH値	5.8～8.6	8.3					
48	味	異常でない	異常なし					
49	臭気	異常でない	異常なし					
50	色度	5	4					
51	濁度	2	1.7					

は水道法の規定により検査を省略できない項目です。

過去 3 年間の最高値は、大洲地区と長浜地区での最高値です。

● 上水道事業 本村水源系統における最高値(平成22～24年度)

番号	定期検査項目	基準値 mg./ℓ以下	過去3年の最高値 mg./ℓ以下	検査頻度			設 定 理 由	備 考
				基本頻度	最低頻度	実施頻度		
1	一般細菌	100個/ml	0	1回/月	省略不可	1回/月	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	病原生物の代替指標
2	大腸菌	未検出	未検出			1回/3月		
3	カドミウム及びその化合物	0.0030	<0.0003	1回/3年	1回/3年	1回/3月	過去のデータから検出されることが無く、水源に汚染源がないため、3年に1回の頻度とする。	無機物/重金属
4	水銀及びその化合物	0.0005	<0.00005					
5	セレン及びその化合物	0.01	<0.001					
6	鉛及びその化合物	0.01	<0.001					
7	ヒ素及びその化合物	0.01	<0.001					
8	六価クロム化合物	0.05	<0.005					
9	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	<0.001					
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	1.4					
11	フッ素及びその化合物	0.8	0.1					
12	ホウ素及びその化合物	1.0	0.04					
13	四塩化炭素	0.002	<0.0002	1回/3年	1回/3年	1回/3月	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	一般有機物
14	1, 4-ジオキサン	0.05	<0.005					
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	0.04	<0.002					
17	ジクロロメタン	0.02	<0.001					
18	テトラクロロエチレン	0.01	<0.0003					
19	トリクロロエチレン	0.03	<0.001					
20	ベンゼン	0.01	<0.001					
21	塩素酸	0.6	0.13					
22	クロロ酢酸	0.02	<0.002					
23	クロロホルム	0.06	<0.001					
24	ジクロロ酢酸	0.04	<0.004	省略不可	1回/3月	1回/3月	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	消毒副生成物
25	ジプロモクロロメタン	0.1	0.002					
26	臭素酸	0.01	<0.001					
27	総トリハロメタン	0.1	0.004					
28	トリクロロ酢酸	0.2	<0.02					
29	ブロモジクロロメタン	0.03	0.002					
30	プロモホルム	0.09	0.001					
31	ホルムアルデヒド	0.08	<0.008					
32	亜鉛及びその化合物	1.0	<0.005					
33	アルミニウム及びその化合物	0.2	<0.01					
34	鉄及びその化合物	0.3	0.05					
35	銅及びその化合物	1.0	<0.01					
36	ナトリウム及びその化合物	200	5.8	1回/3年	1回/3年	1回/3月	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	味
37	マンガン及びその化合物	0.05	<0.005					
38	塩化物イオン	200	8					
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	61.6	1回/3月	1回/3年	1回/3月	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	味
40	蒸発残留物	500	96					
41	陰イオン界面活性剤	0.2	<0.02	原因藻類発生時期に月1回以上	1回/3月	1回/3年	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	発泡
42	ジェオスミン	0.00001	<0.000001					
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	<0.000001	原因藻類の発生時期に合わせて、1年に1回以上の頻度とする。			カビ臭	
44	非イオン界面活性剤	0.02	<0.005	1回/3月	1回/3年	1回/3月		水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。
45	フェノール類	0.005	<0.0005			1回/3年	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	臭気
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	<0.3	1回/月	省略不可	1回/月	連続計測及び記録がなされていないため、水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。(計測・記録がなされていれば1回/3月まで省略可)	
47	pH値	5.8～8.6	7.4					
48	味	異常でない	異常なし					
49	臭気	異常でない	異常なし					
50	色度	5	<1					
51	濁度	2	0.1					

は水道法の規定により検査を省略できない項目です。

● 上水道事業 菅田第3水源系統における最高値(平成22～24年度)

1	一般細菌	100個/ml	0	1回/月	省略不可	1回/月	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	病原生物の代替指標
2	大腸菌	未検出	未検出	1回/月	省略不可	1回/月	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	病原生物の代替指標
3	カドミウム及びその化合物	0.0030	<0.0003	1回/3月	1回/3年	1回/3月	過去のデータから検出されることが無く、水源に汚染源がないため、3年に1回の頻度とする。	無機物/重金属
4	水銀及びその化合物	0.0005	<0.00005			1回/3月		
5	セレン及びその化合物	0.01	0.001			1回/3月		
6	鉛及びその化合物	0.01	<0.001			1回/3月		
7	ヒ素及びその化合物	0.01	<0.001			1回/3月		
8	六価クロム化合物	0.05	<0.005			1回/3月		
9	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	<0.001			省略不可	1回/3月	
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	5.4			1回/3月	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	
11	フッ素及びその化合物	0.8	0.1			1回/3月	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	
12	ホウ素及びその化合物	1.0	0.03			1回/3年	水源に汚染源がないため、3年に1回の頻度とする。	
13	四塩化炭素	0.002	<0.0002			1回/3月	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	一般有機物
14	1, 4-ジオキサン	0.05	<0.005			1回/3月	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	0.04	<0.002			1回/3年	過去のデータから検出されることが無く、水源に汚染源がないため、3年に1回の頻度とする。	
17	ジクロロメタン	0.02	<0.001			1回/3年	過去のデータから検出されることが無く、水源に汚染源がないため、3年に1回の頻度とする。	
18	テトラクロロエチレン	0.01	<0.0003			1回/3年	過去のデータから検出されることが無く、水源に汚染源がないため、3年に1回の頻度とする。	
19	トリクロロエチレン	0.03	<0.001			1回/3年	過去のデータから検出されることが無く、水源に汚染源がないため、3年に1回の頻度とする。	
20	ベンゼン	0.01	<0.001			1回/3月	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	
21	塩素酸	0.6	0.17			省略不可	1回/3月	消毒副生成物
22	クロロ酢酸	0.02	<0.002			省略不可	1回/3月	
23	クロロホルム	0.06	<0.001			省略不可	1回/3月	
24	ジクロロ酢酸	0.04	<0.004			省略不可	1回/3月	
25	ジブロモクロロメタン	0.1	0.001			省略不可	1回/3月	
26	臭素酸	0.01	<0.001			省略不可	1回/3月	
27	総トリハロメタン	0.1	0.002			省略不可	1回/3月	
28	トリクロロ酢酸	0.2	<0.02			省略不可	1回/3月	
29	ブロモジクロロメタン	0.03	<0.001			省略不可	1回/3月	
30	プロモホルム	0.09	0.002			省略不可	1回/3月	
31	ホルムアルデヒド	0.08	<0.008			省略不可	1回/3月	
32	亜鉛及びその化合物	1.0	0.041			1回/3年	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	着色
33	アルミニウム及びその化合物	0.2	<0.01			1回/3年	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	
34	鉄及びその化合物	0.3	0.05			1回/3年	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	
35	銅及びその化合物	1.0	<0.01			1回/3年	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	
36	ナトリウム及びその化合物	200	6.7			1回/3年	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	
37	マンガン及びその化合物	0.05	<0.005			1回/1年	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	
38	塩化物イオン	200	9.2	1回/月	1回/3月	1回/月	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	味
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	99.8	1回/3月	1回/3年	1回/3月	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	
40	蒸発残留物	500	162	1回/3月	1回/3年	1回/3月	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	
41	陰イオン界面活性剤	0.2	<0.02	1回/3月	1回/3年	1回/3年	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	
42	ジェオスミン	0.00001	<0.000001	原因藻類発生時期に月1回以上			原因藻類の発生時期に合わせて、1年に1回以上の頻度とする。	カビ臭
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	<0.000001	原因藻類発生時期に月1回以上			原因藻類の発生時期に合わせて、1年に1回以上の頻度とする。	
44	非イオン界面活性剤	0.02	<0.005	1回/3月	1回/3年	1回/3月	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	
45	フェノール類	0.005	<0.0005	1回/3月	1回/3年	1回/3年	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	<0.3	1回/月	省略不可	1回/月	連続計測及び記録がなされていないため、水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。(計測・記録がなされていれば1回/3月まで省略可)	基礎的性状
47	pH値	5.8～8.6	7.1	1回/月	省略不可	1回/月	連続計測及び記録がなされていないため、水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。(計測・記録がなされていれば1回/3月まで省略可)	
48	味	異常でない	異常なし	1回/月	省略不可	1回/月	連続計測及び記録がなされていないため、水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。(計測・記録がなされていれば1回/3月まで省略可)	
49	臭気	異常でない	異常なし	1回/月	省略不可	1回/月	連続計測及び記録がなされていないため、水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。(計測・記録がなされていれば1回/3月まで省略可)	
50	色度	5	<1	1回/月	省略不可	1回/月	連続計測及び記録がなされていないため、水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。(計測・記録がなされていれば1回/3月まで省略可)	
51	濁度	2	0.6	1回/月	省略不可	1回/月	連続計測及び記録がなされていないため、水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。(計測・記録がなされていれば1回/3月まで省略可)	

は水道法の規定により検査を省略できない項目です。

● 上水道事業 小倉水源系統における最高値(平成22～24年度)

番号	定期検査項目	基準値 mg./ℓ以下	過去3年の最高値 mg./ℓ以下	検査頻度			設 定 理 由	備 考
				基本頻度	最低頻度	実施頻度		
1	一般細菌	100個/ml	0	1回/月	省略不可	1回/月	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	病原生物の代替指標
2	大腸菌	未検出	未検出			1回/3月		
3	カドミウム及びその化合物	0.0030	<0.0003	1回/3年	1回/3年	1回/3月	過去のデータから検出されることが無く、水源に汚染源がないため、3年に1回の頻度とする。	無機物/重金属
4	水銀及びその化合物	0.0005	<0.00005			1回/3月		
5	セレン及びその化合物	0.01	<0.001			1回/3月		
6	鉛及びその化合物	0.01	<0.001			1回/3月		
7	ヒ素及びその化合物	0.01	<0.001			1回/3月		
8	六価クロム化合物	0.05	<0.005			1回/3月		
9	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	<0.001			1回/3月		
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	1.4			1回/3月		
11	フッ素及びその化合物	0.8	0.1			1回/3月		
12	ホウ素及びその化合物	1.0	0.04			1回/3月		
13	四塩化炭素	0.002	<0.0002	1回/3年	1回/3年	1回/3月	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	一般有機物
14	1, 4-ジオキサン	0.05	<0.005			1回/3月		
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	0.04	<0.002			1回/3月		
17	ジクロロメタン	0.02	<0.001			1回/3年		
18	テトラクロロエチレン	0.01	<0.0003			1回/3年		
19	トリクロロエチレン	0.03	<0.001			1回/3年		
20	ベンゼン	0.01	<0.001			1回/3年		
21	塩素酸	0.6	0.13	1回/3月	省略不可	1回/3月	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	消毒副生成物
22	クロロ酢酸	0.02	<0.002					
23	クロロホルム	0.06	<0.001					
24	ジクロロ酢酸	0.04	<0.004					
25	ジブロモクロロメタン	0.1	0.001					
26	臭素酸	0.01	<0.001					
27	総トリハロメタン	0.1	0.001					
28	トリクロロ酢酸	0.2	<0.02					
29	ブロモジクロロメタン	0.03	<0.001					
30	プロモホルム	0.09	0.001					
31	ホルムアルデヒド	0.08	<0.008	1回/3月	省略不可	1回/3月	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	着色
32	亜鉛及びその化合物	1.0	<0.005					
33	アルミニウム及びその化合物	0.2	0.01					
34	鉄及びその化合物	0.3	<0.03					
35	銅及びその化合物	1.0	<0.01					
36	ナトリウム及びその化合物	200	5.8					
37	マンガン及びその化合物	0.05	<0.005					
38	塩化物イオン	200	7.5	1回/月	1回/3月	1回/月	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	味
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	64.2	1回/3月	1回/3年	1回/3月		
40	蒸発残留物	500	100			1回/3月		
41	陰イオン界面活性剤	0.2	<0.02	1回/3月	1回/3年	1回/3年	水源に汚染源がないため、3年に1回の頻度とする。	発泡
42	ジェオスミン	0.00001	<0.000001			原因藻類発生時期に月1回以上		
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	<0.000001					
44	非イオン界面活性剤	0.02	<0.005	1回/3月	1回/3年	1回/3月	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	発泡
45	フェノール類	0.005	<0.0005	1回/月	省略不可	1回/3年	水源に汚染源がないため、3年に1回の頻度とする。	臭気
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	0.3			1回/月	連続計測及び記録がなされていないため、水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。(計測・記録がなされていれば1回/3月まで省略可)	味
47	pH値	5.8～8.6	7.2					基礎的性状
48	味	異常でない	異常なし					
49	臭気	異常でない	異常なし					
50	色度	5	<1					
51	濁度	2	<0.1					

は水道法の規定により検査を省略できない項目です。

● 上水道事業 五郎水源系統における最高値(平成22～24年度)

番号	定期検査項目	基準値 mg./ℓ以下	過去3年の最高値 mg./ℓ以下	検査頻度			設 定 理 由	備 考		
				基本頻度	最低頻度	実施頻度				
1	一般細菌	100個/ml	1	1回/月	省略不可	1回/月	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	病原生物の代替指標		
2	大腸菌	未検出	未検出			1回/3月				
3	カドミウム及びその化合物	0.0030	<0.0003	1回/3年	1回/3年	1回/3月	過去のデータから検出されることが無く、水源に汚染源がないため、3年に1回の頻度とする。	無機物/重金属		
4	水銀及びその化合物	0.0005	<0.00005			1回/3月				
5	セレン及びその化合物	0.01	<0.001			1回/3月				
6	鉛及びその化合物	0.01	<0.001			1回/3月				
7	ヒ素及びその化合物	0.01	<0.001			1回/3月				
8	六価クロム化合物	0.05	<0.005			1回/3月				
9	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	<0.001			1回/3月				
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	1.2			1回/3月				
11	フッ素及びその化合物	0.8	0.1			1回/3月				
12	ホウ素及びその化合物	1.0	0.03			1回/3月				
13	四塩化炭素	0.002	<0.0002	1回/3年	1回/3年	1回/3年	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	一般有機物		
14	1, 4-ジオキサン	0.05	<0.005			1回/3月				
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	0.04	<0.002			1回/3年				
17	ジクロロメタン	0.02	<0.001			1回/3年				
18	テトラクロロエチレン	0.01	<0.0003			1回/3年				
19	トリクロロエチレン	0.03	<0.001			1回/3年				
20	ベンゼン	0.01	<0.001	1回/3月	省略不可	1回/3月	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	消毒副生成物		
21	塩素酸	0.6	0.13							
22	クロロ酢酸	0.02	<0.002							
23	クロロホルム	0.06	<0.001							
24	ジクロロ酢酸	0.04	<0.004							
25	ジブromクロロメタン	0.1	0.002							
26	臭素酸	0.01	<0.001							
27	総トリハロメタン	0.1	0.003							
28	トリクロロ酢酸	0.2	<0.02							
29	ブromジクロロメタン	0.03	0.001							
30	ブromホルム	0.09	<0.001							
31	ホルムアルデヒド	0.08	<0.008							
32	亜鉛及びその化合物	1.0	<0.005	1回/3年	1回/3月	1回/3月	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	着色		
33	アルミニウム及びその化合物	0.2	<0.01							
34	鉄及びその化合物	0.3	<0.03							
35	銅及びその化合物	1.0	<0.01							
36	ナトリウム及びその化合物	200	6	1回/3年	1回/3年	1回/3年	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	味		
37	マンガン及びその化合物	0.05	<0.005			1回/1年			水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	着色
38	塩化物イオン	200	8.3			1回/月				
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	61.8	1回/3月	1回/3年	1回/3月	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	味		
40	蒸発残留物	500	98			1回/3年				
41	陰イオン界面活性剤	0.2	<0.02			1回/3年				
42	ジェオスミン	0.00001	<0.000001	原因藻類発生時期に月1回以上			原因藻類の発生時期に合わせて、1年に1回以上の頻度とする。	カビ臭		
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	<0.000001	1回/3月	1回/3年	1回/3月				
44	非イオン界面活性剤	0.02	<0.005			1回/3月	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	発泡		
45	フェノール類	0.005	<0.0005			1回/3年				
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	<0.3	1回/月	省略不可	1回/月	連続計測及び記録がなされていないため、水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。(計測・記録がなされていれば1回/3月まで省略可)	基礎的性状		
47	pH値	5.8～8.6	7.5							
48	味	異常でない	異常なし							
49	臭気	異常でない	異常なし							
50	色度	5	<1							
51	濁度	2	<0.1							

は水道法の規定により検査を省略できない項目です。

● 上水道事業 村島水源系統における最高値(平成22～24年度)

番号	定期検査項目	基準値 mg./ℓ以下	過去3年の最高値 mg./ℓ以下	検査頻度			設 定 理 由	備 考
				基本頻度	最低頻度	実施頻度		
1	一般細菌	100個/ml	2	1回/月	省略不可	1回/月	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	病原生物の代替指標
2	大腸菌	未検出	未検出					
3	カドミウム及びその化合物	0.0030	<0.0003	1回/3月	1回/3年	1回/3月	過去のデータから検出されることが無く、水源に汚染源がないため、3年に1回の頻度とする。	無機物/重金属
4	水銀及びその化合物	0.0005	<0.00005					
5	セレン及びその化合物	0.01	<0.001			1回/3年		
6	鉛及びその化合物	0.01	<0.001					
7	ヒ素及びその化合物	0.01	<0.001					
8	六価クロム化合物	0.05	<0.005					
9	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	<0.001			省略不可	1回/3月	
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	1.1			1回/3月	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	
11	フッ素及びその化合物	0.8	0.09					
12	ホウ素及びその化合物	1.0	0.04				水源に汚染源がないため、3年に1回の頻度とする。	
13	四塩化炭素	0.002	<0.0002			1回/3年		
14	1, 4-ジジオキサン	0.05	<0.005		1回/3年	1回/3月	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	一般有機物
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	0.04	<0.002					
17	ジクロロメタン	0.02	<0.001					
18	テトラクロロエチレン	0.01	<0.0003			1回/3年		
19	トリクロロエチレン	0.03	<0.001				過去のデータから検出されることが無く、水源に汚染源がないため、3年に1回の頻度とする。	
20	ベンゼン	0.01	<0.001					
21	塩素酸	0.6	0.12	省略不可	1回/3月	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。		消毒副生成物
22	クロロ酢酸	0.02	<0.002					
23	クロロホルム	0.06	<0.001					
24	ジクロロ酢酸	0.04	<0.004					
25	ジブromクロロメタン	0.1	0.003					
26	臭素酸	0.01	<0.001					
27	総トリハロメタン	0.1	0.006					
28	トリクロロ酢酸	0.2	<0.02					
29	ブromジクロロメタン	0.03	0.002					
30	ブromホルム	0.09	<0.001					
31	ホルムアルデヒド	0.08	0.012					
32	亜鉛及びその化合物	1.0	0.021					
33	アルミニウム及びその化合物	0.2	<0.01	1回/3年	1回/3月	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	着色	
34	鉄及びその化合物	0.3	<0.03					
35	銅及びその化合物	1.0	<0.01		1回/3年	水源に汚染源がないため、3年に1回の頻度とする。	味	
36	ナトリウム及びその化合物	200	5.1		1回/1年	水源に汚染源がないため、1年に1回の頻度とする。	着色	
37	マンガン及びその化合物	0.05	<0.005	1回/月	1回/3月	1回/月	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	味
38	塩化物イオン	200	7.9	1回/3月	1回/3年	1回/3月		
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	67.4	1回/3月	1回/3年	1回/3月	水源に汚染源がないため、3年に1回の頻度とする。	発泡
40	蒸発残留物	500	100					
41	陰イオン界面活性剤	0.2	<0.02	原因藻類発生時期に月1回以上	1回/1年以上	原因藻類の発生時期に合わせて、1年に1回以上の頻度とする。	カビ臭	
42	ジェオスミン	0.00001	<0.000001					
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	<0.000001	1回/3月	1回/3年	1回/3月	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	発泡
44	非イオン界面活性剤	0.02	<0.005					
45	フェノール類	0.005	<0.0005	1回/月	省略不可	1回/月	連続計測及び記録がなされていないため、水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。(計測・記録がなされていれば1回/3月まで省略可)	基礎的性状
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	0.3					
47	pH値	5.8～8.6	7.5					
48	味	異常でない	異常なし					
49	臭気	異常でない	異常なし					
50	色度	5	<1					
51	濁度	2	<0.1					

は水道法の規定により検査を省略できない項目です。

● 上水道事業 柴水源系統における最高値(平成22～24年度)

番号	定期検査項目	基準値	過去3年の最高値	検査頻度			設 定 理 由	備 考
		mg./ℓ以下	mg./ℓ以下	基本頻度	最低頻度	実施頻度		
1	一般細菌	100個/ml	18	1回/月	省略不可	1回/月	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	病原生物の代替指標
2	大腸菌	未検出	未検出			1回/3月		
3	カドミウム及びその化合物	0.0030	<0.0003	1回/3年	1回/3年	1回/3月	過去のデータから検出されることが無く、水源に汚染源がないため、3年に1回の頻度とする。	無機物/重金属
4	水銀及びその化合物	0.0005	<0.00005					
5	セレン及びその化合物	0.01	<0.001					
6	鉛及びその化合物	0.01	<0.001					
7	ヒ素及びその化合物	0.01	<0.001					
8	六価クロム化合物	0.05	<0.005					
9	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	<0.001					
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	1.7					
11	フッ素及びその化合物	0.8	0.12					
12	ホウ素及びその化合物	1.0	0.11					
13	四塩化炭素	0.002	<0.0002	1回/3年	1回/3年	1回/3月	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	一般有機物
14	1, 4-ジオキサン	0.05	<0.005					
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	0.04	<0.002					
17	ジクロロメタン	0.02	<0.001					
18	テトラクロロエチレン	0.01	<0.0003					
19	トリクロロエチレン	0.03	<0.001					
20	ベンゼン	0.01	<0.001					
21	塩素酸	0.6	0.13					
22	クロロ酢酸	0.02	<0.002					
23	クロロホルム	0.06	0.012					
24	ジクロロ酢酸	0.04	<0.004	省略不可	1回/3月	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	消毒副生成物	
25	ジブromクロロメタン	0.1	0.01					
26	臭素酸	0.01	<0.001					
27	総トリハロメタン	0.1	0.026					
28	トリクロロ酢酸	0.2	<0.02					
29	ブromジクロロメタン	0.03	0.01					
30	ブromホルム	0.09	0.008					
31	ホルムアルデヒド	0.08	0.009					
32	亜鉛及びその化合物	1.0	0.063					
33	アルミニウム及びその化合物	0.2	<0.01					1回/3年
34	鉄及びその化合物	0.3	0.06					
35	銅及びその化合物	1.0	<0.01					
36	ナトリウム及びその化合物	200	14					
37	マンガン及びその化合物	0.05	<0.005					
38	塩化物イオン	200	21	1回/月	1回/3月	1回/月	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	味
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	91.4	1回/3月	1回/3年	1回/3月		
40	蒸発残留物	500	167			1回/3年		
41	陰イオン界面活性剤	0.2	<0.02			1回/3年	水源に汚染源がないため、3年に1回の頻度とする。	発泡
42	ジェオスミン	0.00001	<0.000001	原因藻類発生時期に月1回以上			原因藻類の発生時期に合わせて、1年に1回以上の頻度とする。	カビ臭
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	<0.000001					
44	非イオン界面活性剤	0.02	<0.005	1回/3月	1回/3年	1回/3月	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	発泡
45	フェノール類	0.005	<0.0005			1回/3年	水源に汚染源がないため、3年に1回の頻度とする。	臭気
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	0.4	1回/月	省略不可	1回/月	連続計測及び記録がなされていないため、水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。(計測・記録がなされていれば1回/3月まで省略可)	味
47	pH値	5.8～8.6	8.3					基礎的性状
48	味	異常でない	異常なし					
49	臭気	異常でない	異常なし					
50	色度	5	3					
51	濁度	2	0.3					

は水道法の規定により検査を省略できない項目です。

● 簡易水道事業全体における最高値(平成22～24年度)に基づく検査頻度の決定

番号	定期検査項目	基準値 mg./ℓ以下	過去3年の最高値 mg./ℓ以下	検査頻度			設 定 理 由	備考	
				基本頻度	最低頻度	実施頻度			
1	一般細菌	100個/ml	90	1回/月	省略不可	1回/月	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	病原生物の代替指標	
2	大腸菌	未検出	未検出			1回/3月			
3	カドミウム及びその化合物	0.0030	<0.0003	1回/3月	1回/3年	1回/3月	過去のデータから検出されることが無く、水源に汚染源がないため、3年に1回の頻度とする。	無機物/重金属	
4	水銀及びその化合物	0.0005	<0.00005			1回/3年			
5	セレン及びその化合物	0.01	<0.001			1回/3年			
6	鉛及びその化合物	0.01	0.001			1回/3年			
7	ヒ素及びその化合物	0.01	<0.001			1回/3年			
8	六価クロム化合物	0.05	<0.005			1回/3年			
9	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	<0.001			省略不可	1回/3月		
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	1.8			1回/3年	1回/3月		水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。
11	フッ素及びその化合物	0.8	0.22				1回/3月		水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。
12	ホウ素及びその化合物	1.0	0.33				1回/3年		水源に汚染源がないため、3年に1回の頻度とする。
13	四塩化炭素	0.002	<0.0002	1回/3月	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。				
14	1, 4-ジオキサン	0.05	<0.005	1回/3月	1回/3年	1回/3月	過去のデータから検出されることが無く、水源に汚染源がないため、3年に1回の頻度とする。	一般有機物	
16	ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	<0.002			1回/3年			
17	ジクロロメタン	0.02	<0.001			1回/3年			
18	テトラクロロエチレン	0.01	<0.0003			1回/3年			
19	トリクロロエチレン	0.01	<0.001	1回/3月	省略不可	1回/3月	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	消毒副生成物	
20	ベンゼン	0.01	<0.001			1回/3月			
21	塩素酸	0.6	0.56			1回/3月			
22	クロロ酢酸	0.02	<0.002			1回/3月			
23	クロロホルム	0.06	0.032			1回/3月			
24	ジクロロ酢酸	0.04	0.01			1回/3月			
25	ジブromクロロメタン	0.1	0.011			1回/3月			
26	臭素酸	0.01	<0.001			1回/3月			
27	総トリハロメタン	0.1	0.042			1回/3月			
28	トリクロロ酢酸	0.2	<0.02			1回/3年			水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。
29	ブromジクロロメタン	0.03	0.012			1回/3年			水源に汚染源がないため、3年に1回の頻度とする。
30	ブromホルム	0.09	0.004	1回/3年	水源に汚染源がないため、3年に1回の頻度とする。				
31	ホルムアルデヒド	0.08	0.02	1回/3年	1回/3月	1回/3月	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	着色	
32	亜鉛及びその化合物	1.0	0.13			1回/3月			
33	アルミニウム及びその化合物	0.2	0.04			1回/3月			
34	鉄及びその化合物	0.3	0.16			1回/3年			水源に汚染源がないため、3年に1回の頻度とする。
35	銅及びその化合物	1.0	0.03	1回/3月	1回/3年	1回/3年	水源に汚染源がないため、3年に1回の頻度とする。	味	
36	ナトリウム及びその化合物	200	11			1回/3年		着色	
37	マンガン及びその化合物	0.05	<0.006			1回/年		水源に汚染源がないため、1年に1回の頻度とする。	
38	塩化物イオン	200	10	1回/月	1回/3月	1回/月	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	味	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	110	1回/3月	1回/3年	1回/3月			
40	蒸発残留物	500	142			1回/3月			
41	陰イオン界面活性剤	0.2	<0.02	原因藻類発生時期に月1回以上	1回/3年	1回/3月	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	発泡	
42	ジェオスミン	0.00001	0.000002			1回/3年			原因藻類の発生時期に合わせて、1年に1回以上の頻度とする。
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	<0.000001			1回/3月			水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。
44	非イオン界面活性剤	0.02	<0.005	1回/3月	1回/3年	1回/3月	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	臭気	
45	フェノール類	0.005	<0.0005			1回/3年			水源に汚染源がないため、3年に1回の頻度とする。
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	1.2	1回/月	省略不可	1回/月	連続計測及び記録がなされていないため、水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。(計測・記録がなされていれば1回/3月まで省略可)	基礎的性状	
47	pH値	5.8～8.6	8.1			1回/月			
48	味	異常でない	異常なし			1回/月			
49	臭気	異常でない	異常なし			1回/月			
50	色度	5	4			1回/月			
51	濁度	2	1.7			1回/月			

は水道法の規定により検査を省略できない項目です。

過去3年間の最高値は、簡易水道14施設での最高値です。

● 森山簡易水道事業における最高値(平成22～24年度)

番号	定期検査項目	基準値 mg./ℓ以下	過去3年の最高値 mg./ℓ以下	検査頻度			設 定 理 由	備考
				基本頻度	最低頻度	実施頻度		
1	一般細菌	100個/ml	6	1回/月	省略不可	1回/月	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	病原生物の代替指標
2	大腸菌	未検出	未検出			1回/3月		
3	カドミウム及びその化合物	0.0030	<0.0003	1回/3年	1回/3年	1回/3年	過去のデータから検出されることが無く、水源に汚染源がないため、3年に1回の頻度とする。	無機物/重金属
4	水銀及びその化合物	0.0005	<0.00005			1回/3年		
5	セレン及びその化合物	0.01	<0.001			1回/3年		
6	鉛及びその化合物	0.01	<0.001			1回/3年		
7	ヒ素及びその化合物	0.01	<0.001			1回/3年		
8	六価クロム化合物	0.05	<0.005			1回/3年		
9	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	<0.001			省略不可	1回/3月	
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	0.97			1回/3月	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	
11	フッ素及びその化合物	0.8	0.13			1回/3月	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	
12	ホウ素及びその化合物	1.0	0.09			1回/3年	水源に汚染源がないため、3年に1回の頻度とする。	
13	四塩化炭素	0.002	<0.0002	1回/3月	省略不可	1回/3年	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	一般有機物
14	1, 4-ジジオキサン	0.05	<0.005			1回/3年	過去のデータから検出されることが無く、水源に汚染源がないため、3年に1回の頻度とする。	
16	2, 4-ジクロロベンゼン及び1, 2, 4-トリクロロベンゼン	0.04	<0.001			1回/3年	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	
17	ジクロロメタン	0.02	<0.001			1回/3年	過去のデータから検出されることが無く、水源に汚染源がないため、3年に1回の頻度とする。	
18	テトラクロロエチレン	0.01	<0.0003			1回/3年	過去のデータから検出されることが無く、水源に汚染源がないため、3年に1回の頻度とする。	
19	トリクロロエチレン	0.03	<0.001			1回/3年	過去のデータから検出されることが無く、水源に汚染源がないため、3年に1回の頻度とする。	
20	ベンゼン	0.01	<0.001			1回/3年	過去のデータから検出されることが無く、水源に汚染源がないため、3年に1回の頻度とする。	
21	塩素酸	0.6	0.29			1回/3月	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	消毒副生成物
22	クロロ酢酸	0.02	<0.002			1回/3月	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	
23	クロロホルム	0.06	<0.001			1回/3月	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	
24	ジクロロ酢酸	0.04	<0.004			1回/3月	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	
25	ジブロモクロロメタン	0.1	0.002			1回/3月	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	
26	臭素酸	0.01	<0.001			1回/3月	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	
27	総トリハロメタン	0.1	0.003			1回/3月	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	
28	トリクロロ酢酸	0.2	<0.02			1回/3年	水源に汚染源がないため、3年に1回の頻度とする。	
29	ブロモジクロロメタン	0.03	0.001			1回/3年	水源に汚染源がないため、3年に1回の頻度とする。	
30	ブロモホルム	0.09	<0.001			1回/3年	水源に汚染源がないため、3年に1回の頻度とする。	
31	ホルムアルデヒド	0.08	<0.008	1回/3月	省略不可	1回/3年	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	着色
32	亜鉛及びその化合物	1.0	<0.005			1回/3年	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	味
33	アルミニウム及びその化合物	0.2	<0.01			1回/3年	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	着色
34	鉄及びその化合物	0.3	<0.03			1回/3年	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	味
35	銅及びその化合物	1.0	0.01			1回/3年	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	味
36	ナトリウム及びその化合物	200	6.7			1回/3年	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	味
37	マンガン及びその化合物	0.05	<0.005			1回/3年	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	味
38	塩化物イオン	200	8.6	1回/月	1回/3月	1回/月	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	味
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	61.9	1回/3月	1回/3年	1回/3月	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	味
40	蒸発残留物	500	97	1回/3月	1回/3年	1回/3月	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	味
41	陰イオン界面活性剤	0.2	<0.02	1回/3月	1回/3年	1回/3月	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	発泡
42	ジェオスミン	0.00001	<0.000001	原因藻類発生時期に月1回以上			原因藻類の発生時期に合わせて、1年に1回以上の頻度とする。	カビ臭
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	<0.000001	原因藻類発生時期に月1回以上			原因藻類の発生時期に合わせて、1年に1回以上の頻度とする。	カビ臭
44	非イオン界面活性剤	0.02	<0.005	1回/3月	1回/3年	1回/3月	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	発泡
45	フェノール類	0.005	<0.0005	1回/3月	1回/3年	1回/3月	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	臭気
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	0.4	1回/月	省略不可	1回/月	連続計測及び記録がなされていないため、水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。(計測・記録がなされていれば1回/3月まで省略可)	味
47	pH値	5.8～8.6	7.6			1回/月		基礎的性状
48	味	異常でない	異常なし			1回/月		
49	臭気	異常でない	異常なし			1回/月		
50	色度	5	<1			1回/月		
51	濁度	2	<0.1			1回/月		

は水道法の規定により検査を省略できない項目です。

● 有久保簡易水道事業における最高値(平成22～24年度)

番号	定期検査項目	基準値		検査頻度			設 定 理 由	備 考
		mg./ℓ以下	過去3年の最高値 mg./ℓ以下	基本頻度	最低頻度	実施頻度		
1	一般細菌	100個/ml	33	1回/月	省略不可	1回/月	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	病原生物の代替指標
2	大腸菌	未検出	未検出			1回/3月		
3	カドミウム及びその化合物	0.0030	<0.0003	1回/3月	省略不可	1回/3年	過去のデータから検出されることが無く、水源に汚染源がないため、3年に1回の頻度とする。	無機物/重金属
4	水銀及びその化合物	0.0005	<0.00005			1回/3年		
5	セレン及びその化合物	0.01	<0.001			1回/3年		
6	鉛及びその化合物	0.01	<0.001			1回/3年		
7	ヒ素及びその化合物	0.01	<0.001			1回/3年		
8	六価クロム化合物	0.05	<0.005			1回/3年		
9	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	<0.001			1回/3月		
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	0.65			1回/3月		
11	フッ素及びその化合物	0.8	0.08			1回/3月		
12	ホウ素及びその化合物	1.0	0.11			1回/3年		
13	四塩化炭素	0.002	<0.0002			1回/3年		
14	1, 4-ジオキサン	0.05	<0.005			1回/3年		
16	ジクロロメタン	0.02	<0.001			1回/3年		一般有機物
17	ジクロロメタン	0.02	<0.001			1回/3年		
18	テトラクロロエチレン	0.01	<0.0003			1回/3年		
19	トリクロロエチレン	0.03	<0.001			1回/3年		
20	ベンゼン	0.01	<0.001			1回/3年		
21	塩素酸	0.6	0.11			1回/3月	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	消毒副生成物
22	クロロ酢酸	0.02	<0.002			1回/3月		
23	クロロホルム	0.06	0.004			1回/3月		
24	ジクロロ酢酸	0.04	<0.004			1回/3月		
25	ジブromクロロメタン	0.1	0.006			1回/3月		
26	臭素酸	0.01	<0.001			1回/3月		
27	総トリハロメタン	0.1	0.015			1回/3月		
28	トリクロロ酢酸	0.2	<0.02			1回/3月		
29	ブromジクロロメタン	0.03	0.005			1回/3月		
30	ブromホルム	0.09	0.003			1回/3月		
31	ホルムアルデヒド	0.08	<0.008			1回/3月		
32	亜鉛及びその化合物	1.0	<0.005			1回/3年		着色
33	アルミニウム及びその化合物	0.2	0.02			1回/3年		
34	鉄及びその化合物	0.3	0.05			1回/3年		
35	銅及びその化合物	1.0	<0.01			1回/3年	水源に汚染源がないため、3年に1回の頻度とする。	味
36	ナトリウム及びその化合物	200	4.4			1回/3年		着色
37	マンガン及びその化合物	0.05	<0.005			1回/3年		着色
38	塩化物イオン	200	6.7	1回/月	1回/3月	1回/月	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	味
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	58	1回/3月	1回/3年	1回/3月		
40	蒸発残留物	500	86	1回/3月	1回/3年	1回/3月		
41	陰イオン界面活性剤	0.2	<0.02	原因藻類発生時期に月1回以上	原因藻類の発生時期に合わせて、1年に1回以上の頻度とする。	1回/3年	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	発泡
42	ジェオスミン	0.00001	<0.000001			1回/3月		カビ臭
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	<0.000001			1回/3月		カビ臭
44	非イオン界面活性剤	0.02	<0.005	1回/3月	1回/3年	1回/3月	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	発泡
45	フェノール類	0.005	<0.0005	1回/3月	1回/3年	1回/3月		臭気
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	0.5	1回/月	省略不可	1回/月		味
47	pH値	5.8～8.6	8.0	1回/月	省略不可	1回/月	連続計測及び記録がなされていないため、水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。(計測・記録がなされていれば1回/3月まで省略可)	基礎的性状
48	味	異常でない	異常なし	1回/月	省略不可	1回/月		
49	臭気	異常でない	異常なし	1回/月	省略不可	1回/月		
50	色度	5	3	1回/月	省略不可	1回/月		
51	濁度	2	0.9	1回/月	省略不可	1回/月		

は水道法の規定により検査を省略できない項目です。

● 上須戒簡易水道事業における最高値(平成22～24年度)

番号	定期検査項目	基準値 mg./ℓ以下	過去3年の最高値 mg./ℓ以下	検査頻度			設 定 理 由	備考					
				基本頻度	最低頻度	実施頻度							
1	一般細菌	100個/ml	4	1回/月	省略不可	1回/月	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	病原生物の代替指標					
2	大腸菌	未検出	未検出			1回/3月							
3	カドミウム及びその化合物	0.0030	<0.0003	1回/3年	1回/3年	1回/3月	過去のデータから検出されることが無く、水源に汚染源がないため、3年に1回の頻度とする。	無機物/重金属					
4	水銀及びその化合物	0.0005	<0.00005			1回/3月							
5	セレン及びその化合物	0.01	<0.001			1回/3月							
6	鉛及びその化合物	0.01	<0.001			1回/3月							
7	ヒ素及びその化合物	0.01	<0.001			1回/3月							
8	六価クロム化合物	0.05	<0.005			1回/3月							
9	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	<0.001			省略不可	1回/3月						
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	0.89			1回/3年	1回/3月		水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	一般有機物			
11	フッ素及びその化合物	0.8	0.14						1回/3月				
12	ホウ素及びその化合物	1.0	<0.02						1回/3年		水源に汚染源がないため、3年に1回の頻度とする。		
13	四塩化炭素	0.002	<0.0002	1回/3月	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。								
14	1, 4-ジオキサン	0.05	<0.005	1回/3月	省略不可	1回/3月	過去のデータから検出されることが無く、水源に汚染源がないため、3年に1回の頻度とする。	消毒副生成物					
16	ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	<0.002										
17	ジクロロメタン	0.02	<0.001										
18	テトラクロロエチレン	0.01	<0.0003										
19	トリクロロエチレン	0.03	<0.001										
20	ベンゼン	0.01	<0.001										
21	塩素酸	0.6	0.14										
22	クロロ酢酸	0.02	<0.002										
23	クロロホルム	0.06	0.024										
24	ジクロロ酢酸	0.04	0.009										
25	ジブロモクロロメタン	0.1	0.004	1回/3年	1回/3月	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	着色						
26	臭素酸	0.01	<0.001										
27	総トリハロメタン	0.1	0.037										
28	トリクロロ酢酸	0.2	<0.02										
29	ブロモジクロロメタン	0.03	0.01										
30	ブロモホルム	0.09	<0.001	1回/3年	1回/3年	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	味						
31	ホルムアルデヒド	0.08	<0.008										
32	亜鉛及びその化合物	1.0	0.013										
33	アルミニウム及びその化合物	0.2	0.03	1回/3年	1回/3年	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	着色						
34	鉄及びその化合物	0.3	0.005										
35	銅及びその化合物	1.0	<0.01										
36	ナトリウム及びその化合物	200	6.4	1回/月	1回/3月	1回/月	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	味					
37	マンガン及びその化合物	0.05	<0.005										
38	塩化物イオン	200	10										
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	56.4	1回/3月	1回/3年	1回/3月	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	発泡					
40	蒸発残留物	500	90										
41	陰イオン界面活性剤	0.2	<0.02										
42	ジェオスミン	0.00001	<0.000001	原因藻類発生時期に月1回以上			原因藻類の発生時期に合わせて、1年に1回以上の頻度とする。	カビ臭					
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	<0.000001										
44	非イオン界面活性剤	0.02	<0.005	1回/3月	1回/3年	1回/3月	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	発泡					
45	フェノール類	0.005	<0.0005						1回/3月	省略不可	1回/月	連続計測及び記録がなされていないため、水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。(計測・記録がなされていれば1回/3月まで省略可)	基礎的性状
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	1										
47	pH値	5.8～8.6	8										
48	味	異常でない	異常なし	1回/月	省略不可	1回/月							
49	臭気	異常でない	異常なし										
50	色度	5	3										
51	濁度	2	1.7										

は水道法の規定により検査を省略できない項目です。

● 恋木簡易水道事業における最高値(平成22～24年度)

番号	定期検査項目	基準値 mg./ℓ以下	過去3年の最高値 mg./ℓ以下	検査頻度			設 定 理 由	備 考		
				基本頻度	最低頻度	実施頻度				
1	一般細菌	100個/ml	0	1回/月	省略不可	1回/月	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	病原生物の代替指標		
2	大腸菌	未検出	未検出			1回/3月				
3	カドミウム及びその化合物	0.0030	<0.0003	1回/3月	1回/3年	1回/3月	過去のデータから検出されることが無く、水源に汚染源がないため、3年に1回の頻度とする。	無機物/重金属		
4	水銀及びその化合物	0.0005	<0.00005			1回/3年				
5	セレン及びその化合物	0.01	<0.001			1回/3年				
6	鉛及びその化合物	0.01	<0.001			1回/3年				
7	ヒ素及びその化合物	0.01	<0.001			1回/3年				
8	六価クロム化合物	0.05	<0.005			1回/3年				
9	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	<0.001			省略不可			1回/3月	
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	1.3			1回/3年			1回/3月	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。
11	フッ素及びその化合物	0.8	0.1						1回/3月	
12	ホウ素及びその化合物	1.0	0.07						1回/3年	
13	四塩化炭素	0.002	<0.0002		1回/3年					
14	1, 4-ジオキサン	0.05	<0.005		1回/3月		水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。			
16	ジクロロメタン	0.02	<0.001		1回/3月					
17	ジクロロメタン	0.02	<0.001		1回/3年					
18	テトラクロロエチレン	0.01	<0.0003		1回/3年					
19	トリクロロエチレン	0.03	<0.001		1回/3年					
20	ベンゼン	0.01	<0.001		1回/3年					
21	塩素酸	0.6	0.56		省略不可	1回/3月	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	消毒副生成物		
22	クロロ酢酸	0.02	<0.002							
23	クロロホルム	0.06	0.002							
24	ジクロロ酢酸	0.04	<0.004							
25	ジブromクロロメタン	0.1	0.004							
26	臭素酸	0.01	<0.001							
27	総トリハロメタン	0.1	0.009							
28	トリクロロ酢酸	0.2	<0.02							
29	ブromジクロロメタン	0.03	0.003							
30	ブromホルム	0.09	0.002							
31	ホルムアルデヒド	0.08	0.008							
32	亜鉛及びその化合物	1.0	0.01	1回/3年	1回/3月	1回/3月	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	着色		
33	アルミニウム及びその化合物	0.2	<0.01			1回/3月			水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	
34	鉄及びその化合物	0.3	<0.03			1回/3年			水源に汚染源がないため、3年に1回の頻度とする。	
35	銅及びその化合物	1.0	0.01			1回/3年	水源に汚染源がないため、1年に1回の頻度とする。	味		
36	ナトリウム及びその化合物	200	5.6			1回/3年	水源に汚染源がないため、3年に1回の頻度とする。	着色		
37	マンガン及びその化合物	0.05	<0.005			1回/3年	水源に汚染源がないため、1年に1回の頻度とする。	着色		
38	塩化物イオン	200	8	1回/月	1回/3月	1回/月	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	味		
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	70	1回/3月	1回/3年	1回/3月				
40	蒸発残留物	500	103	1回/3月	1回/3年	1回/3月				
41	陰イオン界面活性剤	0.2	<0.02			1回/3年	水源に汚染源がないため、3年に1回の頻度とする。	発泡		
42	ジェオスミン	0.00001	<0.000001	原因藻類発生時期に月1回以上			原因藻類の発生時期に合わせて、1年に1回以上の頻度とする。	カビ臭		
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	<0.000001							
44	非イオン界面活性剤	0.02	<0.005	1回/3月	1回/3年	1回/3月	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	発泡		
45	フェノール類	0.005	<0.0005			1回/3年	水源に汚染源がないため、3年に1回の頻度とする。	臭気		
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	0.4	1回/月	省略不可	1回/月	連続計測及び記録がなされていないため、水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。(計測・記録がなされていれば1回/3月まで省略可)	味		
47	pH値	5.8～8.6	7.5					基礎的性状		
48	味	異常でない	異常なし							
49	臭気	異常でない	異常なし							
50	色度	5	<1							
51	濁度	2	<0.1							

は水道法の規定により検査を省略できない項目です。

● 保子野簡易水道事業における最高値(平成22～24年度)

番号	定期検査項目	基準値 mg./ℓ以下	過去3年の最高値 mg./ℓ以下	検査頻度			設 定 理 由	備考
				基本頻度	最低頻度	実施頻度		
1	一般細菌	100個/ml	5	1回/月	省略不可	1回/月	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	病原生物の代替指標
2	大腸菌	未検出	未検出			1回/3月		
3	カドミウム及びその化合物	0.0030	<0.0003	1回/3月	1回/3年	1回/3年	過去のデータから検出されることが無く、水源に汚染源がないため、3年に1回の頻度とする。	無機物/重金属
4	水銀及びその化合物	0.0005	<0.00005			1回/3年		
5	セレン及びその化合物	0.01	<0.001			1回/3年		
6	鉛及びその化合物	0.01	<0.001			1回/3年		
7	ヒ素及びその化合物	0.01	<0.001			1回/3年		
8	六価クロム化合物	0.05	<0.005			1回/3年		
9	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	<0.001			省略不可	1回/3月	
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	0.95			1回/3月	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	
11	フッ素及びその化合物	0.8	0.12			1回/3月	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	
12	ホウ素及びその化合物	1.0	0.04			1回/3年	水源に汚染源がないため、3年に1回の頻度とする。	
13	四塩化炭素	0.002	<0.0002	1回/3月	1回/3年	1回/3年	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	一般有機物
14	1, 4-ジジオキサン	0.05	<0.005			1回/3年	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	
16	2, 4-ジクロロベンゼン及び1, 2, 4-トリクロロベンゼン	0.04	<0.002			1回/3年	過去のデータから検出されることが無く、水源に汚染源がないため、3年に1回の頻度とする。	
17	ジクロロメタン	0.02	<0.001			1回/3年	過去のデータから検出されることが無く、水源に汚染源がないため、3年に1回の頻度とする。	
18	テトラクロロエチレン	0.01	<0.0003			1回/3年	過去のデータから検出されることが無く、水源に汚染源がないため、3年に1回の頻度とする。	
19	トリクロロエチレン	0.03	<0.001			1回/3年	過去のデータから検出されることが無く、水源に汚染源がないため、3年に1回の頻度とする。	
20	ベンゼン	0.01	<0.001			1回/3年	過去のデータから検出されることが無く、水源に汚染源がないため、3年に1回の頻度とする。	
21	塩素酸	0.6	0.12			1回/3月	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	消毒副生成物
22	クロロ酢酸	0.02	<0.002			1回/3月	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	
23	クロロホルム	0.06	0.027			1回/3月	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	
24	ジクロロ酢酸	0.04	0.007			1回/3月	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	
25	ジブロモクロロメタン	0.1	0.003			1回/3月	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	
26	臭素酸	0.01	<0.001			1回/3月	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	
27	総トリハロメタン	0.1	0.042			1回/3月	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	
28	トリクロロ酢酸	0.2	<0.02			1回/3年	水源に汚染源がないため、3年に1回の頻度とする。	
29	ブロモジクロロメタン	0.03	0.012			1回/3年	水源に汚染源がないため、3年に1回の頻度とする。	
30	ブロモホルム	0.09	<0.001			1回/3年	水源に汚染源がないため、3年に1回の頻度とする。	
31	ホルムアルデヒド	0.08	<0.008	1回/3月	1回/3年	1回/3月	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	着色
32	亜鉛及びその化合物	1.0	0.008			1回/3月	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	
33	アルミニウム及びその化合物	0.2	<0.01			1回/3月	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	
34	鉄及びその化合物	0.3	<0.03			1回/3年	水源に汚染源がないため、3年に1回の頻度とする。	味
35	銅及びその化合物	1.0	<0.01			1回/3年	水源に汚染源がないため、3年に1回の頻度とする。	
36	ナトリウム及びその化合物	200	6.5			1回/3年	水源に汚染源がないため、3年に1回の頻度とする。	着色
37	マンガン及びその化合物	0.05	<0.005			1回/3年	水源に汚染源がないため、3年に1回の頻度とする。	着色
38	塩化物イオン	200	7.4	1回/月	1回/3月	1回/月	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	味
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	60.2	1回/3月	1回/3年	1回/3月	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	
40	蒸発残留物	500	86	1回/3月	1回/3年	1回/3月	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	発泡
41	陰イオン界面活性剤	0.2	<0.02	1回/3月	1回/3年	1回/3月	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	
42	ジェオスミン	0.00001	<0.000001	原因藻類発生時期に月1回以上			原因藻類の発生時期に合わせて、1年に1回以上の頻度とする。	カビ臭
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	<0.000001	原因藻類発生時期に月1回以上			原因藻類の発生時期に合わせて、1年に1回以上の頻度とする。	
44	非イオン界面活性剤	0.02	<0.005	1回/3月	1回/3年	1回/3月	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	臭気
45	フェノール類	0.005	<0.0005	1回/3月	1回/3年	1回/3月	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	0.9	1回/月	省略不可	1回/月	連続計測及び記録がなされていないため、水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。(計測・記録がなされていれば1回/3月まで省略可)	基礎的性状
47	pH値	5.8～8.6	7.7			1回/月		
48	味	異常でない	異常なし			1回/月		
49	臭気	異常でない	異常なし			1回/月		
50	色度	5	2			1回/月		
51	濁度	2	0.7			1回/月		

は水道法の規定により検査を省略できない項目です。

● 田処簡易水道事業における最高値(平成22～24年度)

番号	定期検査項目	基準値		検査頻度			設 定 理 由	備 考		
		mg./ℓ以下	過去3年の最高値 mg./ℓ以下	基本頻度	最低頻度	実施頻度				
1	一般細菌	100個/ml	0	1回/月	省略不可	1回/月	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	病原生物の代替指標		
2	大腸菌	未検出	未検出			1回/3月				
3	カドミウム及びその化合物	0.0003	<0.0003	1回/3月	1回/3年	1回/3月	過去のデータから検出されることが無く、水源に汚染源がないため、3年に1回の頻度とする。	無機物/重金属		
4	水銀及びその化合物	0.0005	<0.00005						1回/3年	
5	セレン及びその化合物	0.01	<0.001			1回/3年			1回/3年	
6	鉛及びその化合物	0.01	<0.001							
7	ヒ素及びその化合物	0.01	<0.001			省略不可			1回/3月	
8	六価クロム化合物	0.05	<0.005							
9	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	<0.001			1回/3月			1回/3月	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	1.2							
11	フッ素及びその化合物	0.8	0.08			1回/3年			1回/3月	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。
12	ホウ素及びその化合物	1.0	0.1							
13	四塩化炭素	0.002	<0.0002			1回/3年			1回/3月	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。
14	1, 4-ジオキサン	0.05	<0.005							
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	<0.002		1回/3年	1回/3月	過去のデータから検出されることが無く、水源に汚染源がないため、3年に1回の頻度とする。			
17	ジクロロメタン	0.02	<0.001							
18	テトラクロロエチレン	0.01	<0.0003		1回/3年	1回/3月				
19	トリクロロエチレン	0.03	<0.001							
20	ベンゼン	0.01	<0.001		省略不可	1回/3月	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。			
21	塩素酸	0.6	0.11							
22	クロロ酢酸	0.02	<0.002							
23	クロロホルム	0.06	0.21							
24	ジクロロ酢酸	0.04	0.009							
25	ジブロモクロロメタン	0.1	0.004							
26	臭素酸	0.01	<0.001							
27	総トリハロメタン	0.1	0.036							
28	トリクロロ酢酸	0.2	<0.02							
29	ブロモジクロロメタン	0.03	0.011							
30	ブロモホルム	0.09	<0.001							
31	ホルムアルデヒド	0.08	<0.008							
32	亜鉛及びその化合物	1.0	0.007	1回/3年	1回/3月	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。				
33	アルミニウム及びその化合物	0.2	<0.01							
34	鉄及びその化合物	0.3	<0.03		1回/3年	1回/3月	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。			
35	銅及びその化合物	1.0	<0.01							
36	ナトリウム及びその化合物	200	4.8		1回/年	1回/3月	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。			
37	マンガン及びその化合物	0.05	<0.005							
38	塩化物イオン	200	7.5	1回/月	1回/3月	1回/月	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	味		
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	56.2	1回/3月	1回/3年	1回/3月				
40	蒸発残留物	500	92	1回/3月	1回/3年	1回/3月	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	発泡		
41	陰イオン界面活性剤	0.2	<0.02			1回/3年				
42	ジェオスミン	0.00001	<0.000001	原因藻類発生時期に月1回以上			原因藻類の発生時期に合わせて、1年に1回以上の頻度とする。	カビ臭		
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	<0.000001							
44	非イオン界面活性剤	0.02	<0.005	1回/3月	1回/3年	1回/3月	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	発泡		
45	フェノール類	0.005	<0.0005	1回/3月	省略不可	1回/3年			水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	臭気
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	0.6				連続計測及び記録がなされていないため、水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。(計測・記録がなされていれば1回/3月まで省略可)	基礎的性状		
47	色度	5.8～8.6	8.1	1回/月		1回/月				
48	味	異常でない	異常なし							
49	臭気	異常でない	異常なし							
50	色度	5	<1							
51	濁度	2	<0.1							

は水道法の規定により検査を省略できない項目です。

● 蔵川簡易水道事業における最高値(平成22～24年度)

番号	定期検査項目	基準値 mg./ℓ以下	過去3年の最高値 mg./ℓ以下	検査頻度			設 定 理 由	備考
				基本頻度	最低頻度	実施頻度		
1	一般細菌	100個/ml	2	1回/月	省略不可	1回/月	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	病原生物の代替指標
2	大腸菌	未検出	未検出			1回/3月		
3	カドミウム及びその化合物	0.0030	<0.0003	1回/3年	1回/3年	1回/3年	過去のデータから検出されることが無く、水源に汚染源がないため、3年に1回の頻度とする。	無機物/重金属
4	水銀及びその化合物	0.0005	<0.00005			1回/3年		
5	セレン及びその化合物	0.01	<0.001			1回/3年		
6	鉛及びその化合物	0.01	<0.001			1回/3年		
7	ヒ素及びその化合物	0.01	<0.001			1回/3年		
8	六価クロム化合物	0.05	<0.005			1回/3年		
9	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	<0.001			省略不可	1回/3月	
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	1.3			1回/3月	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	
11	フッ素及びその化合物	0.8	0.09			1回/3月	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	
12	ホウ素及びその化合物	1.0	0.04			1回/3年	水源に汚染源がないため、3年に1回の頻度とする。	
13	四塩化炭素	0.002	<0.0002	1回/3月	省略不可	1回/3年	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	一般有機物
14	1, 4-ジジオキサン	0.05	<0.005			1回/3年		
16	2, 4-ジクロロベンゼン及び1, 2, 4-トリクロロベンゼン	0.04	<0.002			1回/3年		
17	ジクロロメタン	0.02	<0.001			1回/3年		
18	テトラクロロエチレン	0.01	<0.0003			1回/3年		
19	トリクロロエチレン	0.03	<0.001			1回/3年		
20	ベンゼン	0.01	<0.001			1回/3年		
21	塩素酸	0.6	0.08			1回/3月	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	消毒副生成物
22	クロロ酢酸	0.02	<0.002			1回/3月		
23	クロロホルム	0.06	0.025			1回/3月		
24	ジクロロ酢酸	0.04	<0.004			1回/3月		
25	ジブromクロロメタン	0.1	0.005			1回/3月		
26	臭素酸	0.01	<0.001			1回/3月		
27	総トリハロメタン	0.1	0.042			1回/3月		
28	トリクロロ酢酸	0.2	<0.02			1回/3年		
29	ブromジクロロメタン	0.03	0.012			1回/3年		
30	ブromホルム	0.09	<0.001			1回/3年		
31	ホルムアルデヒド	0.08	0.009			1回/3年		
32	亜鉛及びその化合物	1.0	0.019	1回/3年	1回/3年	1回/3月	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	着色
33	アルミニウム及びその化合物	0.2	0.04			1回/3月		
34	鉄及びその化合物	0.3	<0.03			1回/3年		
35	銅及びその化合物	1.0	<0.01			1回/3年		
36	ナトリウム及びその化合物	200	6.1			1回/3年		
37	マンガン及びその化合物	0.05	<0.005			1回/年		
38	塩化物イオン	200	7.1	1回/月	1回/3月	1回/月	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	味
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	59.6	1回/3月	1回/3年	1回/3月		
40	蒸発残留物	500	92	1回/3月	1回/3年	1回/3月		
41	陰イオン界面活性剤	0.2	<0.02	1回/3月	1回/3年	1回/3年	水源に汚染源がないため、3年に1回の頻度とする。	発泡
42	ジェオスミン	0.00001	<0.000001			原因藻類発生時期に月1回以上	原因藻類の発生時期に合わせて、1年に1回以上の頻度とする。	カビ臭
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	<0.000001			原因藻類発生時期に月1回以上		
44	非イオン界面活性剤	0.02	<0.005	1回/3月	1回/3年	1回/3月	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	発泡
45	フェノール類	0.005	<0.0005	1回/3月	1回/3年	1回/3年	水源に汚染源がないため、3年に1回の頻度とする。	臭気
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	0.6	1回/月	省略不可	1回/月	連続計測及び記録がなされていないため、水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。(計測・記録がなされていれば1回/3月まで省略可)	基礎的性状
47	pH値	5.8～8.6	7.4					
48	味	異常でない	異常なし					
49	臭気	異常でない	異常なし					
50	色度	5	<1					
51	濁度	2	<0.1					

は水道法の規定により検査を省略できない項目です。

● 豊茂簡易水道事業における最高値(平成22～24年度)

番号	定期検査項目	基準値 mg./ℓ以下	過去3年の最高値 mg./ℓ以下	検査頻度			設 定 理 由	備考
				基本頻度	最低頻度	実施頻度		
1	一般細菌	100個/ml	1	1回/月	省略不可	1回/月	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	病原生物の代替指標
2	大腸菌	未検出	未検出			1回/3月		
3	カドミウム及びその化合物	0.0030	<0.0003	1回/3年	1回/3年	1回/3年	過去のデータから検出されることが無く、水源に汚染源がないため、3年に1回の頻度とする。	無機物/重金属
4	水銀及びその化合物	0.0005	<0.00005			1回/3年		
5	セレン及びその化合物	0.01	<0.001			1回/3年		
6	鉛及びその化合物	0.01	<0.001			1回/3年		
7	ヒ素及びその化合物	0.01	<0.001			1回/3年		
8	六価クロム化合物	0.05	<0.005			1回/3年		
9	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	<0.001			省略不可	1回/3月	
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	1.8			1回/3月	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	
11	フッ素及びその化合物	0.8	0.09			1回/3月	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	
12	ホウ素及びその化合物	1.0	<0.02			1回/3年	水源に汚染源がないため、3年に1回の頻度とする。	
13	四塩化炭素	0.002	<0.0002	1回/3年	1回/3年	1回/3年	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	一般有機物
14	1, 4-ジジオキサン	0.05	<0.005			1回/3年	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	
16	2, 4-ジクロロベンゼン及び1, 2, 4-トリクロロベンゼン	0.04	<0.002			1回/3年	過去のデータから検出されることが無く、水源に汚染源がないため、3年に1回の頻度とする。	
17	ジクロロメタン	0.02	<0.001			1回/3年	過去のデータから検出されることが無く、水源に汚染源がないため、3年に1回の頻度とする。	
18	テトラクロロエチレン	0.01	<0.0003			1回/3年	過去のデータから検出されることが無く、水源に汚染源がないため、3年に1回の頻度とする。	
19	トリクロロエチレン	0.03	<0.001			1回/3年	過去のデータから検出されることが無く、水源に汚染源がないため、3年に1回の頻度とする。	
20	ベンゼン	0.01	<0.001			1回/3年	過去のデータから検出されることが無く、水源に汚染源がないため、3年に1回の頻度とする。	
21	塩素酸	0.6	<0.06			1回/3年	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	消毒副生成物
22	クロロ酢酸	0.02	<0.002			1回/3年	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	
23	クロロホルム	0.06	0.005			1回/3年	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	
24	ジクロロ酢酸	0.04	<0.004			1回/3年	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	
25	ジブromクロロメタン	0.1	0.011			1回/3年	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	
26	臭素酸	0.01	<0.001			1回/3年	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	
27	総トリハロメタン	0.1	0.025			1回/3年	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	
28	トリクロロ酢酸	0.2	<0.02			1回/3年	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	
29	ブromジクロロメタン	0.03	0.008			1回/3年	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	
30	ブromホルム	0.09	0.004			1回/3年	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	
31	ホルムアルデヒド	0.08	<0.008	1回/3年	1回/3年	1回/3年	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	着色
32	亜鉛及びその化合物	1.0	<0.005			1回/3年	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	
33	アルミニウム及びその化合物	0.2	<0.01			1回/3年	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	
34	鉄及びその化合物	0.3	<0.03			1回/3年	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	
35	銅及びその化合物	1.0	<0.01			1回/3年	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	
36	ナトリウム及びその化合物	200	5.3			1回/3年	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	
37	マンガン及びその化合物	0.05	<0.005			1回/3年	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	
38	塩化物イオン	200	8.5	1回/月	1回/3月	1回/月	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	味
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	50.5	1回/3月	1回/3年	1回/3月	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	発泡
40	蒸発残留物	500	82	1回/3月	1回/3年	1回/3月	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	カビ臭
41	陰イオン界面活性剤	0.2	<0.02	1回/3月	1回/3年	1回/3月	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	臭気
42	ジェオスミン	0.00001	<0.000001	原因藻類発生時期に月1回以上			原因藻類の発生時期に合わせて、1年に1回以上の頻度とする。	味
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	<0.000001	原因藻類発生時期に月1回以上			原因藻類の発生時期に合わせて、1年に1回以上の頻度とする。	味
44	非イオン界面活性剤	0.02	<0.005	1回/3月	1回/3年	1回/3月	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	基礎的性状
45	フェノール類	0.005	<0.0005	1回/3月	1回/3年	1回/3月	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	基礎的性状
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	0.4	1回/月	省略不可	1回/月	連続計測及び記録がなされていないため、水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。(計測・記録がなされていれば1回/3月まで省略可)	基礎的性状
47	pH値	5.8～8.6	8			1回/月		
48	味	異常でない	異常なし			1回/月		
49	臭気	異常でない	異常なし			1回/月		
50	色度	5	<1			1回/月		
51	濁度	2	0.1			1回/月		

は水道法の規定により検査を省略できない項目です。

● 中央簡易水道事業における最高値(平成22～24年度)

番号	定期検査項目	基準値		検査頻度			設 定 理 由	備考
		mg./ℓ以下	過去3年の最高値 mg./ℓ以下	基本頻度	最低頻度	実施頻度		
1	一般細菌	100個/ml	90	1回/月	省略不可	1回/月	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	病原生物の代替指標
2	大腸菌	未検出	未検出			1回/月		
3	カドミウム及びその化合物	0.0030	<0.0003	1回/3月	省略不可	1回/3月	過去のデータから検出されることが無く、水源に汚染源がないため、3年に1回の頻度とする。	無機物/重金属
4	水銀及びその化合物	0.0005	<0.00005			1回/3年		
5	セレン及びその化合物	0.01	<0.001			1回/3年		
6	鉛及びその化合物	0.01	0.001			1回/3年		
7	ヒ素及びその化合物	0.01	<0.001			1回/3年		
8	六価クロム化合物	0.05	<0.005			1回/3年		
9	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	<0.001			1回/3月		
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	1.1			1回/3月		
11	フッ素及びその化合物	0.8	0.2			1回/3年		
12	ホウ素及びその化合物	1.0	0.2			1回/3年		
13	四塩化炭素	0.002	<0.0002			1回/3月		
14	1, 4-ジオキサン	0.05	<0.005			1回/3月		
16	トランス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチン	0.04	<0.002			1回/3年		
17	ジクロロメタン	0.02	<0.001			1回/3年		
18	テトラクロロエチレン	0.01	<0.0003			1回/3年		
19	トリクロロエチレン	0.03	<0.001			1回/3年		
20	ベンゼン	0.01	<0.001			1回/3年		
21	塩素酸	0.6	0.46	省略不可	1回/3月	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	消毒副生成物	
22	クロロ酢酸	0.02	<0.002					
23	クロロホルム	0.06	0.02					
24	ジクロロ酢酸	0.04	<0.004					
25	ジブロモクロロメタン	0.1	0.006					
26	臭素酸	0.01	<0.001					
27	総トリハロメタン	0.1	0.018					
28	トリクロロ酢酸	0.2	<0.02					
29	ブロモジクロロメタン	0.03	0.006					
30	ブロモホルム	0.09	0.002					
31	ホルムアルデヒド	0.08	0.02					
32	亜鉛及びその化合物	1.0	0.12	1回/3年	1回/3月	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	着色	
33	アルミニウム及びその化合物	0.2	0.02					
34	鉄及びその化合物	0.3	0.16					
35	銅及びその化合物	1.0	0.03					
36	ナトリウム及びその化合物	200	11					
37	マンガン及びその化合物	0.05	<0.005	1回/月	1回/3月	1回/年	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	味
38	塩化物イオン	200	9.1			1回/月	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	着色
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	100	1回/3月	1回/3年	1回/3月	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	味
40	蒸発残留物	500	139			1回/3月		
41	陰イオン界面活性剤	0.2	<0.02			1回/3年		
42	ジェオスミン	0.00001	<0.000001	原因藻類発生時期に月1回以上			原因藻類の発生時期に合わせて、1年に1回以上の頻度とする。	カビ臭
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	<0.000001					
44	非イオン界面活性剤	0.02	<0.005	1回/3月	1回/3年	1回/3月	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	発泡
45	フェノール類	0.005	<0.0005			1回/3年		水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	0.5	1回/月	省略不可	1回/月	連続計測及び記録がなされていないため、水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。(計測・記録がなされていれば1回/3月まで省略可)	味
47	pH値	5.8～8.6	8					
48	味	異常でない	異常なし					
49	臭気	異常でない	異常なし					
50	色度	5	4					
51	濁度	2	0.9					

は水道法の規定により検査を省略できない項目です。

● 名荷谷簡易水道事業における最高値(平成22～24年度)

番号	定期検査項目	基準値 mg./ℓ以下	過去3年の最高値 mg./ℓ以下	検査頻度			設 定 理 由	備考
				基本頻度	最低頻度	実施頻度		
1	一般細菌	100個/ml	3	1回/月	省略不可	1回/月	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	病原生物の代替指標
2	大腸菌	未検出	未検出			1回/3月		
3	カドミウム及びその化合物	0.0030	<0.0003	1回/3年	1回/3年	1回/3年	過去のデータから検出されることが無く、水源に汚染源がないため、3年に1回の頻度とする。	無機物/重金属
4	水銀及びその化合物	0.0005	<0.00005			1回/3年		
5	セレン及びその化合物	0.01	<0.001			1回/3年		
6	鉛及びその化合物	0.01	<0.001			1回/3年		
7	ヒ素及びその化合物	0.01	<0.001			1回/3年		
8	六価クロム化合物	0.05	<0.005			1回/3年		
9	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	<0.001			省略不可	1回/3月	
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	0.85			1回/3月	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	
11	フッ素及びその化合物	0.8	0.22			1回/3月	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	
12	ホウ素及びその化合物	1.0	0.33			1回/3年	水源に汚染源がないため、3年に1回の頻度とする。	
13	四塩化炭素	0.002	<0.0002	1回/3年	1回/3年	1回/3年	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	一般有機物
14	1, 4-ジジオキサン	0.05	<0.005			1回/3年	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	
16	2, 4-ジクロロベンゼン及び1, 2, 4-トリクロロベンゼン	0.04	<0.002			1回/3年	過去のデータから検出されることが無く、水源に汚染源がないため、3年に1回の頻度とする。	
17	ジクロロメタン	0.02	<0.001			1回/3年	過去のデータから検出されることが無く、水源に汚染源がないため、3年に1回の頻度とする。	
18	テトラクロロエチレン	0.01	<0.0003			1回/3年	過去のデータから検出されることが無く、水源に汚染源がないため、3年に1回の頻度とする。	
19	トリクロロエチレン	0.03	<0.001			1回/3年	過去のデータから検出されることが無く、水源に汚染源がないため、3年に1回の頻度とする。	
20	ベンゼン	0.01	<0.001			1回/3年	過去のデータから検出されることが無く、水源に汚染源がないため、3年に1回の頻度とする。	
21	塩素酸	0.6	0.06			1回/3年	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	消毒副生成物
22	クロロ酢酸	0.02	<0.002			1回/3年	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	
23	クロロホルム	0.06	0.002			1回/3年	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	
24	ジクロロ酢酸	0.04	<0.004			1回/3年	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	
25	ジブロモクロロメタン	0.1	0.003			1回/3年	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	
26	臭素酸	0.01	<0.001			1回/3年	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	
27	総トリハロメタン	0.1	0.008			1回/3年	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	
28	トリクロロ酢酸	0.2	<0.02			1回/3年	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	
29	ブロモジクロロメタン	0.03	0.003			1回/3年	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	
30	ブロモホルム	0.09	0.001			1回/3年	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	
31	ホルムアルデヒド	0.08	<0.008	1回/3年	1回/3年	1回/3年	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	着色
32	亜鉛及びその化合物	1.0	0.008			1回/3年	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	味
33	アルミニウム及びその化合物	0.2	<0.01			1回/3年	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	着色
34	鉄及びその化合物	0.3	<0.03			1回/3年	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	味
35	銅及びその化合物	1.0	<0.01			1回/3年	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	味
36	ナトリウム及びその化合物	200	8.1			1回/3年	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	味
37	マンガン及びその化合物	0.05	<0.005			1回/3年	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	味
38	塩化物イオン	200	9.6	1回/月	1回/3月	1回/月	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	味
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	66.3	1回/3月	1回/3年	1回/3月	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	味
40	蒸発残留物	500	114	1回/3月	1回/3年	1回/3月	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	味
41	陰イオン界面活性剤	0.2	<0.02	1回/3月	1回/3年	1回/3月	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	発泡
42	ジェオスミン	0.00001	<0.000001	原因藻類発生時期に月1回以上			原因藻類の発生時期に合わせて、1年に1回以上の頻度とする。	カビ臭
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	<0.000001	原因藻類発生時期に月1回以上			原因藻類の発生時期に合わせて、1年に1回以上の頻度とする。	カビ臭
44	非イオン界面活性剤	0.02	<0.005	1回/3月	1回/3年	1回/3月	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	発泡
45	フェノール類	0.005	<0.0005	1回/3月	1回/3年	1回/3月	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	臭気
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	0.5	1回/月	省略不可	1回/月	連続計測及び記録がなされていないため、水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。(計測・記録がなされていれば1回/3月まで省略可)	味
47	pH値	5.8～8.6	8			1回/月		基礎的性状
48	味	異常でない	異常なし			1回/月		基礎的性状
49	臭気	異常でない	異常なし			1回/月		基礎的性状
50	色度	5	1			1回/月		基礎的性状
51	濁度	2	0.4			1回/月		基礎的性状

は水道法の規定により検査を省略できない項目です。

● 大谷簡易水道事業における最高値(平成22～24年度)

番号	定期検査項目	基準値 mg./ℓ以下	過去3年の最高値 mg./ℓ以下	検査頻度			設 定 理 由	備考
				基本頻度	最低頻度	実施頻度		
1	一般細菌	100個/ml	1	1回/月	省略不可	1回/月	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	病原生物の代替指標
2	大腸菌	未検出	未検出			1回/3月		
3	カドミウム及びその化合物	0.0030	<0.0003	1回/3年	1回/3年	1回/3年	過去のデータから検出されることが無く、水源に汚染源がないため、3年に1回の頻度とする。	無機物/重金属
4	水銀及びその化合物	0.0005	<0.00005			1回/3年		
5	セレン及びその化合物	0.01	<0.001			1回/3年		
6	鉛及びその化合物	0.01	<0.001			1回/3年		
7	ヒ素及びその化合物	0.01	<0.001			1回/3年		
8	六価クロム化合物	0.05	<0.005			1回/3年		
9	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	<0.001			省略不可	1回/3月	
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	0.81			1回/3月	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	
11	フッ素及びその化合物	0.8	0.1			1回/3月	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	
12	ホウ素及びその化合物	1.0	<0.02			1回/3年	水源に汚染源がないため、3年に1回の頻度とする。	
13	四塩化炭素	0.002	<0.0002	1回/3月	省略不可	1回/3年	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	一般有機物
14	1, 4-ジジオキサン	0.05	<0.005			1回/3年	過去のデータから検出されることが無く、水源に汚染源がないため、3年に1回の頻度とする。	
16	2, 4-ジクロロベンゼン及び1, 2, 4-トリクロロベンゼン	0.04	<0.002			1回/3年	過去のデータから検出されることが無く、水源に汚染源がないため、3年に1回の頻度とする。	
17	ジクロロメタン	0.02	<0.001			1回/3年	過去のデータから検出されることが無く、水源に汚染源がないため、3年に1回の頻度とする。	
18	テトラクロロエチレン	0.01	<0.0003			1回/3年	過去のデータから検出されることが無く、水源に汚染源がないため、3年に1回の頻度とする。	
19	トリクロロエチレン	0.03	<0.001			1回/3年	過去のデータから検出されることが無く、水源に汚染源がないため、3年に1回の頻度とする。	
20	ベンゼン	0.01	<0.001			1回/3年	過去のデータから検出されることが無く、水源に汚染源がないため、3年に1回の頻度とする。	
21	塩素酸	0.6	0.08			1回/3月	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	消毒副生成物
22	クロロ酢酸	0.02	<0.002			1回/3月	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	
23	クロロホルム	0.06	<0.001			1回/3月	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	
24	ジクロロ酢酸	0.04	<0.004			1回/3月	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	
25	ジブロモクロロメタン	0.1	0.004			1回/3月	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	
26	臭素酸	0.01	<0.001			1回/3月	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	
27	総トリハロメタン	0.1	0.007			1回/3月	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	
28	トリクロロ酢酸	0.2	<0.02			1回/3年	水源に汚染源がないため、3年に1回の頻度とする。	
29	ブロモジクロロメタン	0.03	0.002			1回/3年	水源に汚染源がないため、3年に1回の頻度とする。	
30	ブロモホルム	0.09	0.002			1回/3年	水源に汚染源がないため、3年に1回の頻度とする。	
31	ホルムアルデヒド	0.08	<0.008	1回/3月	省略不可	1回/3年	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	着色
32	亜鉛及びその化合物	1.0	0.095			1回/3年	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	
33	アルミニウム及びその化合物	0.2	<0.01			1回/3年	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	
34	鉄及びその化合物	0.3	<0.03			1回/3年	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	
35	銅及びその化合物	1.0	<0.01			1回/3年	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	
36	ナトリウム及びその化合物	200	4.6			1回/3年	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	
37	マンガン及びその化合物	0.05	<0.005			1回/3年	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	
38	塩化物イオン	200	5.6	1回/月	1回/3月	1回/月	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	味
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	110	1回/3月	1回/3年	1回/3月	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	発泡
40	蒸発残留物	500	142	1回/3月	1回/3年	1回/3月	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	カビ臭
41	陰イオン界面活性剤	0.2	<0.02	1回/3月	1回/3年	1回/3月	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	臭気
42	ジェオスミン	0.00001	<0.000001	原因藻類発生時期に月1回以上			原因藻類の発生時期に合わせて、1年に1回以上の頻度とする。	味
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	<0.000001	原因藻類発生時期に月1回以上			原因藻類の発生時期に合わせて、1年に1回以上の頻度とする。	味
44	非イオン界面活性剤	0.02	<0.005	1回/3月	1回/3年	1回/3月	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	基礎的性状
45	フェノール類	0.005	<0.0005	1回/3月	1回/3年	1回/3月	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	基礎的性状
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	<0.3	1回/月	省略不可	1回/月	連続計測及び記録がなされていないため、水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。(計測・記録がなされていれば1回/3月まで省略可)	基礎的性状
47	pH値	5.8～8.6	8.1			1回/月		
48	味	異常でない	異常なし			1回/月		
49	臭気	異常でない	異常なし			1回/月		
50	色度	5	<1			1回/月		
51	濁度	2	0.2			1回/月		

は水道法の規定により検査を省略できない項目です。

● 植松簡易水道事業における最高値(平成22～24年度)

番号	定期検査項目	基準値 mg./ℓ以下	過去3年の最高値 mg./ℓ以下	検査頻度			設 定 理 由	備考
				基本頻度	最低頻度	実施頻度		
1	一般細菌	100個/ml	16	1回/月	省略不可	1回/月	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	病原生物の代替指標
2	大腸菌	未検出	未検出			1回/3月		
3	カドミウム及びその化合物	0.0030	<0.0003	1回/3月	1回/3年	1回/3年	過去のデータから検出されることが無く、水源に汚染源がないため、3年に1回の頻度とする。	無機物/重金属
4	水銀及びその化合物	0.0005	<0.00005			1回/3年		
5	セレン及びその化合物	0.01	<0.001			1回/3年		
6	鉛及びその化合物	0.01	<0.001			1回/3年		
7	ヒ素及びその化合物	0.01	<0.001			1回/3年		
8	六価クロム化合物	0.05	<0.005			1回/3年		
9	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	<0.001			省略不可	1回/3月	
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	0.45			1回/3月	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	
11	フッ素及びその化合物	0.8	0.11			1回/3月	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	
12	ホウ素及びその化合物	1.0	<0.02			1回/3年	水源に汚染源がないため、3年に1回の頻度とする。	
13	四塩化炭素	0.002	<0.0002	1回/3月	1回/3年	1回/3年	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	一般有機物
14	1, 4-ジジオキサン	0.05	<0.005			1回/3年	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	
16	2, 4-ジクロロベンゼン及び1, 2, 4-トリクロロベンゼン	0.04	<0.002			1回/3年	過去のデータから検出されることが無く、水源に汚染源がないため、3年に1回の頻度とする。	
17	ジクロロメタン	0.02	<0.001			1回/3年	過去のデータから検出されることが無く、水源に汚染源がないため、3年に1回の頻度とする。	
18	テトラクロロエチレン	0.01	<0.0003			1回/3年	過去のデータから検出されることが無く、水源に汚染源がないため、3年に1回の頻度とする。	
19	トリクロロエチレン	0.03	<0.001			1回/3年	過去のデータから検出されることが無く、水源に汚染源がないため、3年に1回の頻度とする。	
20	ベンゼン	0.01	<0.001			1回/3年	過去のデータから検出されることが無く、水源に汚染源がないため、3年に1回の頻度とする。	
21	塩素酸	0.6	0.08			1回/3月	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	消毒副生成物
22	クロロ酢酸	0.02	<0.002			1回/3月	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	
23	クロロホルム	0.06	0.011			1回/3月	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	
24	ジクロロ酢酸	0.04	<0.004			1回/3月	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	
25	ジブロモクロロメタン	0.1	0.003			1回/3月	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	
26	臭素酸	0.01	<0.001			1回/3月	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	
27	総トリハロメタン	0.1	0.021			1回/3月	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	
28	トリクロロ酢酸	0.2	<0.02			1回/3年	水源に汚染源がないため、3年に1回の頻度とする。	
29	ブロモジクロロメタン	0.03	0.007			1回/3年	水源に汚染源がないため、3年に1回の頻度とする。	
30	ブロモホルム	0.09	<0.001			1回/3年	水源に汚染源がないため、3年に1回の頻度とする。	
31	ホルムアルデヒド	0.08	<0.008	1回/3月	省略不可	1回/3月	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	着色
32	亜鉛及びその化合物	1.0	0.013			1回/3月	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	
33	アルミニウム及びその化合物	0.2	<0.01			1回/3年	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	
34	鉄及びその化合物	0.3	<0.03			1回/3年	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	
35	銅及びその化合物	1.0	<0.01			1回/3年	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	
36	ナトリウム及びその化合物	200	4.1			1回/3年	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	
37	マンガン及びその化合物	0.05	<0.005			1回/3年	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	
38	塩化物イオン	200	5.9	1回/月	1回/3月	1回/月	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	味
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	66.2	1回/3月	1回/3年	1回/3月	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	発泡
40	蒸発残留物	500	90	1回/3月	1回/3年	1回/3月	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	カビ臭
41	陰イオン界面活性剤	0.2	<0.02	1回/3月	1回/3年	1回/3月	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	臭気
42	ジェオスミン	0.00001	<0.000001	原因藻類発生時期に月1回以上			原因藻類の発生時期に合わせて、1年に1回以上の頻度とする。	味
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	<0.000001	原因藻類発生時期に月1回以上			原因藻類の発生時期に合わせて、1年に1回以上の頻度とする。	味
44	非イオン界面活性剤	0.02	<0.005	1回/3月	1回/3年	1回/3月	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	基礎的性状
45	フェノール類	0.005	<0.0005	1回/3月	1回/3年	1回/3月	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	基礎的性状
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	1	1回/月	省略不可	1回/月	連続計測及び記録がなされていないため、水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。(計測・記録がなされていれば1回/3月まで省略可)	基礎的性状
47	pH値	5.8～8.6	8			1回/月		
48	味	異常でない	異常なし			1回/月		
49	臭気	異常でない	異常なし			1回/月		
50	色度	5	2			1回/月		
51	濁度	2	<0.1			1回/月		

は水道法の規定により検査を省略できない項目です。

● 名場連簡易水道事業における最高値(平成22～24年度)

番号	定期検査項目	基準値 mg./ℓ以下	過去3年の最高値 mg./ℓ以下	検査頻度			設 定 理 由	備 考		
				基本頻度	最低頻度	実施頻度				
1	一般細菌	100個/ml	11	1回/月	省略不可	1回/月	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	病原生物の代替指標		
2	大腸菌	未検出	未検出			1回/3月				
3	カドミウム及びその化合物	0.0030	<0.0003	1回/3年	1回/3年	1回/3月	過去のデータから検出されることが無く、水源に汚染源がないため、3年に1回の頻度とする。	無機物/重金属		
4	水銀及びその化合物	0.0005	<0.00005			1回/3月				
5	セレン及びその化合物	0.01	<0.001			1回/3月				
6	鉛及びその化合物	0.01	<0.001			1回/3月				
7	ヒ素及びその化合物	0.01	<0.001			1回/3月				
8	六価クロム化合物	0.05	<0.005			1回/3月				
9	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	<0.001			1回/3月				
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	0.44			1回/3月				
11	フッ素及びその化合物	0.8	0.13			1回/3月				
12	ホウ素及びその化合物	1.0	0.03			1回/3月				
13	四塩化炭素	0.002	<0.0002	1回/3年	1回/3年	1回/3月	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	一般有機物		
14	1, 4-ジオキサン	0.05	<0.005			1回/3月				
16	ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	<0.002			1回/3月				
17	ジクロロメタン	0.02	<0.001			1回/3月				
18	テトラクロロエチレン	0.01	<0.0003			1回/3月				
19	トリクロロエチレン	0.03	<0.001			1回/3月				
20	ベンゼン	0.01	<0.001			1回/3月				
21	塩素酸	0.6	0.09			1回/3月				
22	クロロ酢酸	0.02	<0.002			1回/3月				
23	クロロホルム	0.06	0.017			1回/3月				
24	ジクロロ酢酸	0.04	0.01	省略不可	1回/3月	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	消毒副生成物			
25	ジブロモクロロメタン	0.1	0.003							
26	臭素酸	0.01	<0.001							
27	総トリハロメタン	0.1	0.021							
28	トリクロロ酢酸	0.2	<0.02							
29	ブロモジクロロメタン	0.03	0.007							
30	ブロモホルム	0.09	<0.001							
31	ホルムアルデヒド	0.08	<0.008							
32	亜鉛及びその化合物	1.0	<0.005							
33	アルミニウム及びその化合物	0.2	0.02							
34	鉄及びその化合物	0.3	0.04	1回/3年	1回/3年	1回/3月	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	着色		
35	銅及びその化合物	1.0	<0.01			1回/3年				
36	ナトリウム及びその化合物	200	4.9			1回/年				
37	マンガン及びその化合物	0.05	<0.005	1回/月	1回/3月	1回/月	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	味		
38	塩化物イオン	200	6	1回/3月	1回/3年	1回/3月				
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	54.5	1回/3月	1回/3年	1回/3月				
40	蒸発残留物	500	90	1回/3月	1回/3年	1回/3月	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	発泡		
41	陰イオン界面活性剤	0.2	<0.02			1回/3年				
42	ジェオスミン	0.00001	<0.000001	原因藻類発生時期に月1回以上			原因藻類の発生時期に合わせて、1年に1回以上の頻度とする。	カビ臭		
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	<0.000001							
44	非イオン界面活性剤	0.02	<0.005	1回/3月	1回/3年	1回/3月	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	発泡		
45	フェノール類	0.005	<0.0005	1回/月	省略不可	1回/3年	水源に汚染源がないため、3年に1回の頻度とする。	臭気		
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	1.1			1回/月	省略不可	1回/月	連続計測及び記録がなされていないため、水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。(計測・記録がなされていれば1回/3月まで省略可)	味
47	pH値	5.8～8.6	7.9							基礎的性状
48	味	異常でない	異常なし							
49	臭気	異常でない	異常なし							
50	色度	5	3							
51	濁度	2	0.5							

は水道法の規定により検査を省略できない項目です。

● 神納簡易水道事業における最高値(平成22～24年度)

番号	定期検査項目	基準値 mg./ℓ以下	過去3年の最高値 mg./ℓ以下	検査頻度			設 定 理 由	備考
				基本頻度	最低頻度	実施頻度		
1	一般細菌	100個/ml	13	1回/月	省略不可	1回/月	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	病原生物の代替指標
2	大腸菌	未検出	未検出			1回/3月		
3	カドミウム及びその化合物	0.0030	<0.0003	1回/3年	1回/3年	1回/3年	過去のデータから検出されることが無く、水源に汚染源がないため、3年に1回の頻度とする。	無機物/重金属
4	水銀及びその化合物	0.0005	<0.00005			1回/3年		
5	セレン及びその化合物	0.01	<0.001			1回/3年		
6	鉛及びその化合物	0.01	<0.001			1回/3年		
7	ヒ素及びその化合物	0.01	<0.001			1回/3年		
8	六価クロム化合物	0.05	<0.005			1回/3年		
9	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	<0.001			省略不可	1回/3月	
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	0.53			1回/3月	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	
11	フッ素及びその化合物	0.8	0.12			1回/3月	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	
12	ホウ素及びその化合物	1.0	0.03			1回/3年	水源に汚染源がないため、3年に1回の頻度とする。	
13	四塩化炭素	0.002	<0.0002	1回/3月	省略不可	1回/3年	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	一般有機物
14	1,4-ジジオキサン	0.05	<0.005			1回/3年	過去のデータから検出されることが無く、水源に汚染源がないため、3年に1回の頻度とする。	
16	2,4,6-トリクロロベンゼン及び2,4,6-トリクロロフェノール	0.04	<0.002			1回/3年	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	
17	ジクロロメタン	0.02	<0.001			1回/3年	過去のデータから検出されることが無く、水源に汚染源がないため、3年に1回の頻度とする。	
18	テトラクロロエチレン	0.01	<0.0003			1回/3年	過去のデータから検出されることが無く、水源に汚染源がないため、3年に1回の頻度とする。	
19	トリクロロエチレン	0.03	<0.001			1回/3年	過去のデータから検出されることが無く、水源に汚染源がないため、3年に1回の頻度とする。	
20	ベンゼン	0.01	<0.001			1回/3年	過去のデータから検出されることが無く、水源に汚染源がないため、3年に1回の頻度とする。	
21	塩素酸	0.6	0.07			1回/3月	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	消毒副生成物
22	クロロ酢酸	0.02	<0.002			1回/3月	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	
23	クロロホルム	0.06	0.032			1回/3月	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	
24	ジクロロ酢酸	0.04	0.009			1回/3月	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	
25	ジブロモクロロメタン	0.1	0.003			1回/3月	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	
26	臭素酸	0.01	<0.001			1回/3月	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	
27	総トリハロメタン	0.1	0.039			1回/3月	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	
28	トリクロロ酢酸	0.2	<0.02			1回/3年	水源に汚染源がないため、3年に1回の頻度とする。	
29	ブロモジクロロメタン	0.03	0.007			1回/3年	水源に汚染源がないため、3年に1回の頻度とする。	
30	ブロモホルム	0.09	<0.001			1回/3年	水源に汚染源がないため、3年に1回の頻度とする。	
31	ホルムアルデヒド	0.08	<0.008	1回/3月	省略不可	1回/3年	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	着色
32	亜鉛及びその化合物	1.0	<0.005			1回/3年	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	味
33	アルミニウム及びその化合物	0.2	0.02			1回/3年	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	着色
34	鉄及びその化合物	0.3	0.03			1回/3年	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	味
35	銅及びその化合物	1.0	<0.01			1回/3年	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	味
36	ナトリウム及びその化合物	200	4.9			1回/3年	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	味
37	マンガン及びその化合物	0.05	<0.005			1回/3年	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	味
38	塩化物イオン	200	5.5	1回/月	1回/3月	1回/月	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	味
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	56.5	1回/3月	1回/3年	1回/3月	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	味
40	蒸発残留物	500	90	1回/3月	1回/3年	1回/3月	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	味
41	陰イオン界面活性剤	0.2	<0.02	1回/3月	1回/3年	1回/3月	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	発泡
42	ジェオスミン	0.00001	<0.000001	原因藻類発生時期に月1回以上			原因藻類の発生時期に合わせて、1年に1回以上の頻度とする。	カビ臭
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	<0.000001	原因藻類発生時期に月1回以上			原因藻類の発生時期に合わせて、1年に1回以上の頻度とする。	カビ臭
44	非イオン界面活性剤	0.02	<0.005	1回/3月	1回/3年	1回/3月	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	発泡
45	フェノール類	0.005	<0.0005	1回/3月	1回/3年	1回/3月	水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。	臭気
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	1.2	1回/月	省略不可	1回/月	連続計測及び記録がなされていないため、水道法に基づく基本の水質検査頻度で検査します。(計測・記録がなされていれば1回/3月まで省略可)	味
47	pH値	5.8～8.6	7.9			1回/月		基礎的性状
48	味	異常でない	異常なし			1回/月		基礎的性状
49	臭気	異常でない	異常なし			1回/月		基礎的性状
50	色度	5	3			1回/月		基礎的性状
51	濁度	2	0.8			1回/月		基礎的性状

は水道法の規定により検査を省略できない項目です。

● 水質管理目標設定項目検査(上水道本村水源地、27項目中5項目は基準項目で実施)

番号	定期検査項目	目標値 (mg/ℓ以下)	検査頻度	備 考
1	アンチモン及びその化合物	0.015	2回／年	
2	ウラン及びその化合物	0.002	2回／年	
3	ニッケル及びその化合物	0.01	2回／年	
4	亜硝酸態窒素	0.05	2回／年	
5	1,2-ジクロロエタン	0.004	2回／年	
8	トルエン	0.2	2回／年	
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.1	2回／年	
10	亜塩素酸	0.6	省略	浄水処理に二酸化塩素を使用していないため省略
12	二酸化塩素	0.6		
13	ジクロロアセトニトリル	0.01	2回／年	
14	泡水クロラール	0.02	2回／年	
15	農薬類	検出値と目標値の比の和として1	2回／年	
16	残留塩素	1	1回／月	基準項目検査で実施するため省略
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/ℓ以上100mg/ℓ以下	1回／3月	
18	マンガン及びその化合物	0.01	2回／年	
19	遊離炭酸	20	2回／年	
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3	2回／年	
21	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02	2回／年	
22	有機物(過マンガン酸カリウム消費量)	3	2回／年	
23	臭気強度	3	2回／年	
24	蒸発残留物	30mg/ℓ以上200mg/ℓ以下	1回／3月	基準項目検査で実施するため省略
25	濁度	1度	1回／月	
26	pH値	7.5程度		
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上極力0に近づける	2回／年	
28	従属栄養細菌	2000集落	2回／年	
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1	2回／年	
30	アルミニウム及びその化合物	アルミニウムの量に関して0.1	2回／年	

農薬については、対象農薬102物質の内、検査地域の農薬の使用状況に応じ検査項目を選定します。
農薬の散布時期に合わせて検査する予定です。

5. 水質検査の方法

試料の採取については、市の職員が行いますが、水質検査は「水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法」(平成15年厚労省国土261号、平成24年改正厚労省告示66号)を遵守し、すべての項目について厚生労働大臣の登録した外部機関に委託して行います。なお、平成24年度は、財団法人愛媛県総合保健協会に委託して検査を行いました。

6. 臨時の水質検査

(1) 臨時の水質検査を行う場合

水質異常等により、基準に適合しないおそれがある場合は、直ちに必要な措置を取るとともに、速やかに水質検査を行ない、異常内容と範囲を把握して問題の解決を図ります。また、原因不明など必要な場合は保存用試料を採取し原因解明や証拠物件として必要がなくなるまで適切に保管します。


- ① 水源水質の著しい悪化や水源に異常があった場合
- ② 水源付近及び給水区域等において消化器系感染症が流行している場合
- ③ 浄水処理過程で異常があった場合
- ④ 配水管などの大規模工事や水道施設が著しく汚染されたおそれがある場合
- ⑤ 国・県における放射線等調査結果を踏まえ、水道水の放射能汚染の恐れがある場合
- ⑥ その他特に必要があると認められる場合

(2) 検査項目

水質基準項目及び汚染物質について行います。

7. 水質検査計画及び検査結果の公表

水質検査計画は年度ごとに作成してホームページ等で事前に公表します。また、水質検査結果は翌年度にとりまとめてホームページ等で公表するとともに、水質検査計画に反映させます。公表結果につきましては、郵便、ファックス、電子メールなどを通じてお客様からのご質問やご意見を徴集して検査計画に反映させ、より安全で信頼できる水道をめざします。

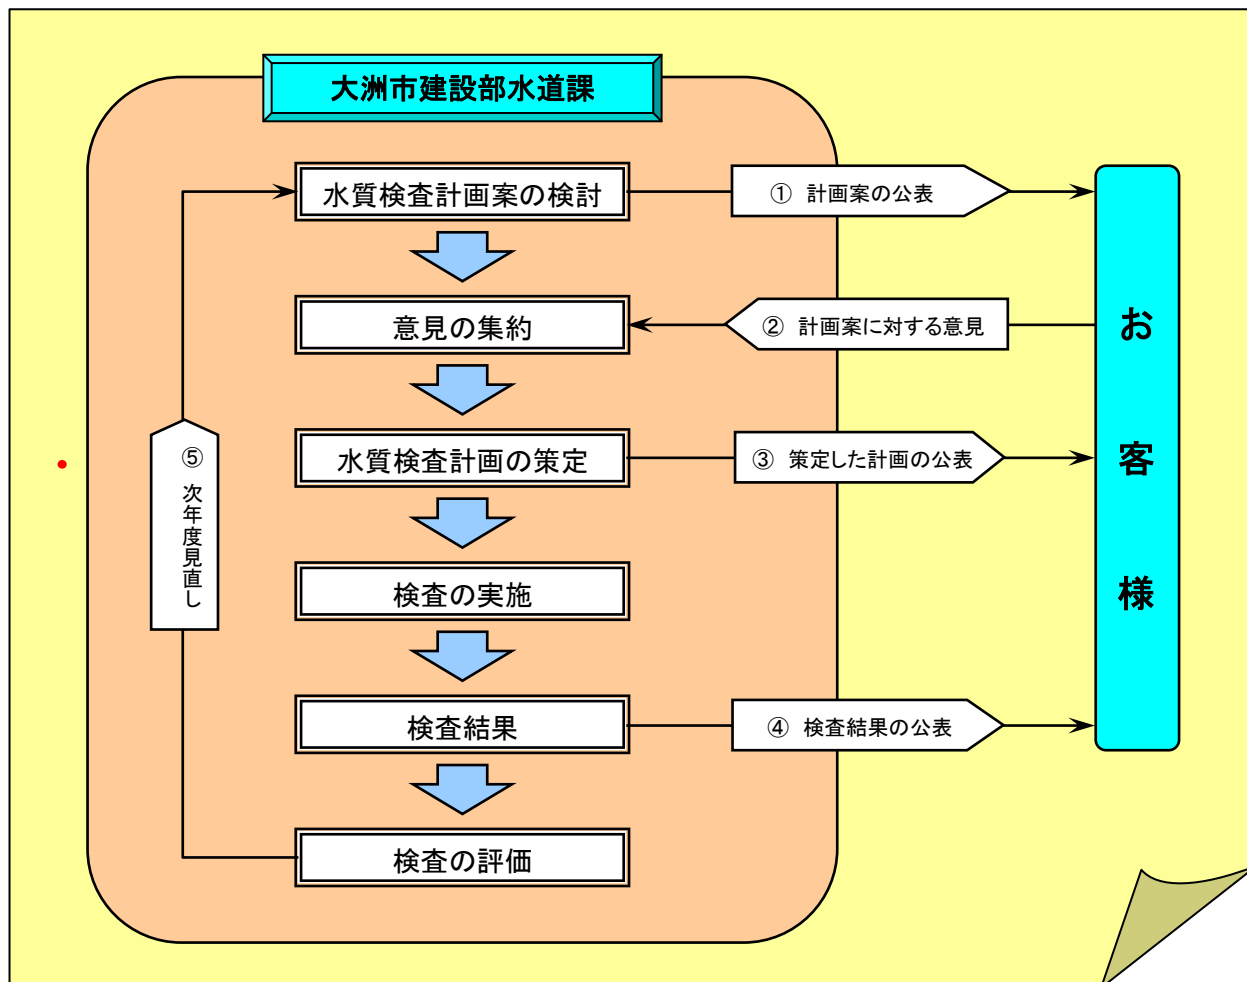

8. 水質検査精度と信頼性の保証

大洲市は全ての検査を委託して行いますが、検査項目は微生物から化学物質まで多種多様にわたり、微量なレベルまで測定が必要です。

このような状況でも、正確かつ高精度の水質検査結果を確保するため、委託機関に検査結果の根拠となる書類、精度管理の実施状況、厚生労働省等による外部精度管理調査に係る資料等の提出を求め、委託検査の信頼性を高める体制を整えていきます。

9. 関係者との連携

水源での水質事故発生時には、河川管理者などの関係機関との情報交換を行い、取水停止等の適切な措置を講じて水道水の安全性を確保します。

また、水質汚染事故や水系感染症の発症などがあった場合は、国や県の関係機関等と連携して迅速な情報収集に努め、速やかな対策を講じます。